



Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

30-06-2022

Jeanett Dam

Direkte tlf.: 79947400

Journalnr.: 69170/22

Sagsnr.: 22/5717

Tilladelse til krydsning af vandløb

I ansøgning modtaget d. 09. maj 2022 ansøger du på vegne af Din Forsyning om tilladelse til krydsning af nedennævnte vandløb. Vandløbet/ene tilhører Varde Å systemet.

1. Kurrekjær Bæk v. matrikel nr. 9c og 9e Vibæk by, Alslev

Krydsningen vil blive udført som vist på fig. 1.

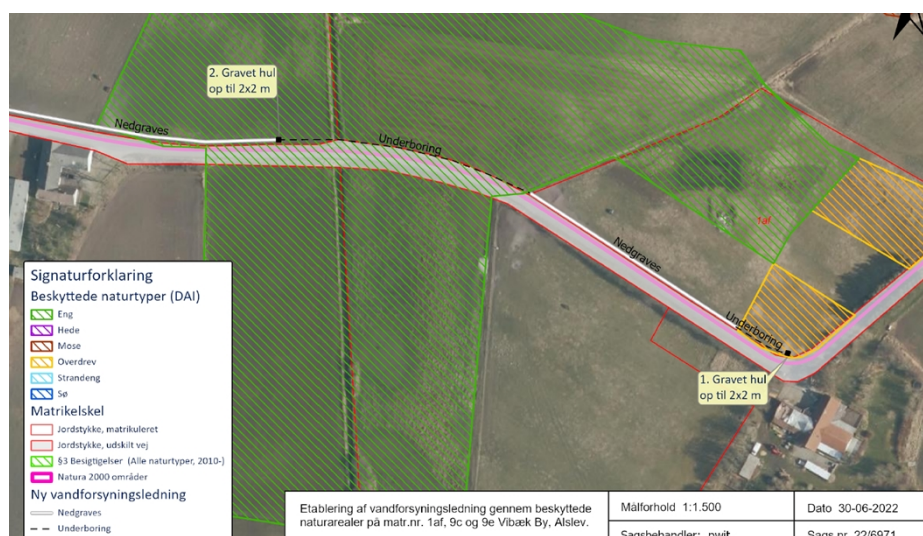


Fig. 1

Varde Kommunes afgørelse

Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven. Bemærk at denne tilladelse kun gælder for krydsning af vandløb. Der skal indhentes dispensation efter naturbeskyttelsesloven, hvis det §3 beskyttede areal passerer.

Tilladelse gives på følgende vilkår, at:

1. At der underbores og graves, som anført i §3-dispensationen. (kortbilag 2)
2. kablet/-erne placeres i henhold til ovenstående kort,
3. kablets/-ernes overkant ligger mindst **1,5 m** under vandløbets/enes eksisterende bund/e. Bundkoten står i regulativet til 0
4. ,07 DNN

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



30-06-2022

5. kablets/-ernes overkant, i en afstand af **5 m** på hver side af vandløbet/-ene, ligger i samme dybde som under vandløbet/-ene* (se bageste side),
6. vandløbet/-ene ikke tilføres sand m.v. under etableringsarbejdet,
7. krydsningen/-erne etableres ved styret underboring under vandløbet/-ene,
8. der ved gennemgravning af eventuelle private grøfter sikres, at der i anlægsperioden ikke opstår afvandingsmæssige problemer for lodsejerne,
9. der ikke anbringes pæle, faskiner eller lignende i vandløbet/-ene,
10. krydsningen afmærkes tydeligt ved at anbringe skilte på begge sider af vandløbet/-ene, og at disse vedligeholdes,
11. de nødvendige aftaler med lodsejere er indgået,
12. såfremt anlægsarbejdet, den fremtidige vedligeholdelse af rørledninger eller krydsningen i øvrigt forårsager skade på vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler det ledningsejerne at retablere disse.
13. ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til krydsningen i tilfælde, hvor vandløbet senere uddybes, reguleres eller på anden måde ændres,
14. tilladelsen udnyttes inden 3 år,
- 15. der gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage forinden til kommunens vandmiljøkontor.**

Journalnr.: 69170/22

Sagsnr.: 22/5717

Ref.: Jeanett Dam

Side 2 / 6

Lokalitet og status

Kurrekjær Bæk er optaget som offentligt vandløb og omfattet af vandløbsregulativ for Varde Å systemet.

Vandløbet passeres umiddelbart nord for Knudsmarkvej.

Redegørelse for og formålet med de planlagte foranstaltninger

Din Forsyning Vand skal have etableret Ø 90mm forsyningsledning til ny forbruger og skal derfor have forlænget deres hovedledning, som lige nu slutter ved nr. 31.

Krydsningen bliver udført som styret underboring, iht til Varde Kommunes retningslinjer for krydsninger af vandløb.

Vandledningen bliver lagt i Ø 160mm PE PN 10 foringsrør/beskyttelsesrør ca. 24 meter til begge sider af vandløbet.

Konfliktsøgning

Konfliktsøgning er udført. Der er fundet konflikter i forhold til beskyttet natur, Natura 2000 fuglebeskyttelse og habitatområder og Ramsar-områder.



30-06-2022

Journalnr.: 69170/22

Sagsnr.: 22/5717

Ref.: Jeanett Dam

Side 3 / 6

§3 beskyttet natur

Krydsningen berører områder, der er registreret som beskyttet natur efter §3 i naturbeskyttelsesloven (bilag 2). Der må **ikke** foretages indgreb i disse/dette område/r uden forudgående dispensation (særskilt ansøgning sendes til kommunen).

Grundvandssænkning

Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet er behov for etablering af grundvandssænkning og udpumpning af grundvand i vandløbet/-ene, skal særskilt ansøgning herom fremsendes til kommunen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvor længe (døgn, timer) grundvandssænkningen forventes at vare, udpumpningens størrelse (l/s eller m³/t) samt udpumpningsvandet indhold af opløst jern (ferrojern) og total jern samt pH og suspenderet stof. Anlægsarbejdet, herunder grundvandssænkningen, må **ikke** iværksættes før tilladelse til grundvandssænkning og udpumpning foreligger.

Dambrug

Der henvises i øvrigt til vandløbslovens §3, stk. 3, efter hvilken der med mindst 1 uges varsel skal ske underretning om arbejdets igangsætning til eventuelle dambrug i en afstand af 6 km nedstrøms krydsningsstedet/erne, såfremt arbejdet skønnes at være til ulempe for dambrugeren.

Andre ting

Det bemærkes, at kommunen ingen forpligtigelser eller ansvar påtager sig for ledningens/-ernes placering og forankring, eller for eventuel blotlæggelse som følge af naturlig erosion i vandløbet/-ene bund/-e og sider.

Myndighedsvurdering

Vandløbets eksisterende bund kan være forskellig fra og dybereliggende end den regulativmæssige bund, som i regulativet er angivet til 0,07 DNN. Krydsningen **skal** overholde afstanden under den eksisterende bund. Varde Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil have negativ betydning for vandløbet.

Tidsplan

Det er ikke angivet, hvornår projektet gennemføres. Det fremgår i stedet, at berørte lodsejere i området vil blive kontaktet i uge 19 eller 20 2022. Projektet kan imidlertid ikke gennemføres lovligt, før det er endelig godkendt af vandløbsmyndigheden.



30-06-2022

Journalnr.: 69170/22

Sagsnr.: 22/5717

Ref.: Jeanett Dam

Baggrund for afgørelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Bjarne Juul Hansen, som Varde Kommune har modtaget d. 09. maj 2022.

Afgørelse om krydsning er meddelt efter vandløbslovens § 47ⁱ, efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v. §9ⁱⁱ

Side 4 / 6

Klagevejledning

Se bilag 2.

Afgørelsens gyldighed

Hvis der ikke bliver klaget, må du udnytte afgørelsen, når klagefristen er udløbet.

Hvis eventuelle klageparter klager over afgørelsen, skal Natur- og Miljøklagenævnet afgøre sagen endeligt. Du må i så fald ikke udnytte den, før Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen.

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Afgørelsen/dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato for tilladelsen.

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Jeanett Dam

E jeda@varde.dk

Bilag

1. Ansøgning # 64452/22
2. Kortbilag fra §3-dispensation # 88052/22
3. Klagevejledning # 69189/22

Kopi

Ejer af matr.nr. 9e og 9c Vibæk by, Alslev



30-06-2022

Journalnr.: 69170/22

Sagsnr.: 22/5717

VANDLØB

Retningslinjer:

Krydsning af vandløb - Underføring af rør og kabler

Krydsning af vandløbene med rør og kabler kræver tilladelse efter vandløbsloven og tilladelsen indeholder 4 ugers klagefrist efter offentliggørelsen.

Der vil normalt blive sat krav som, at der skiltes tydeligt på begge side af vandløbet, at underføringen er mindst 1,5 m under regulativmæssig vandløbsbund, og at denne dybde skal holdes mindst i en afstand på 5 m fra vandløbets brinker ved vandløb med en bundbredde mindre end 5 m.

For større vandløb skal dybden holdes i en afstand fra brinken svarende til bundbredden på vandløbet.

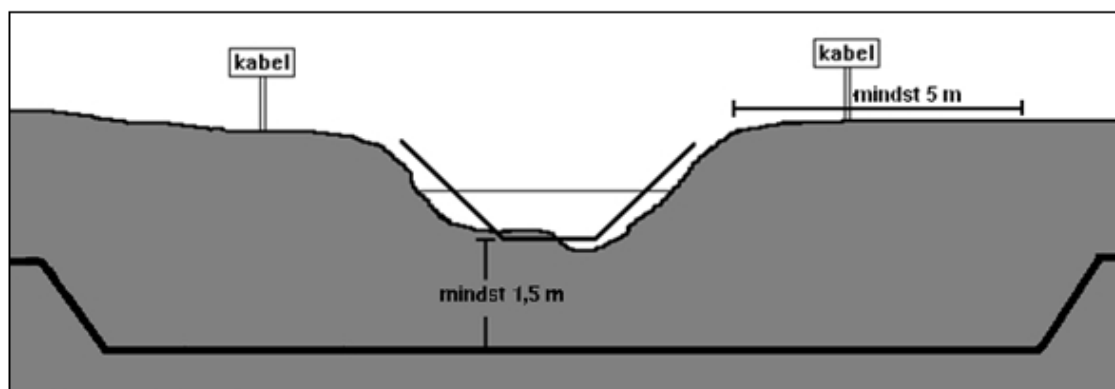


Fig. Korrekt kabelunderføring



30-06-2022

Journalnr.: 69170/22

Sagsnr.: 22/5717

Ref.: Jeanett Dam

Side 6 / 6

ⁱ 127 af 26. januar 2017. Lovbekendtgørelse om vandløb (Vandløbsloven)

§ 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

ⁱⁱ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.

§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

