



**Granly Entreprenør  
v/ Signe Slotved Simonsen**

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

01-07-2022

**Jeanett Dam**

Direkte tlf.: 79947400

**Journalnr.:** 80514/22

**Sagsnr.:** 22/6681

**Tilladelse til krydsning af vandløb**

I ansøgning modtaget d. 1. juni 2022 ansøger du på vegne af Energinet om tilladelse til krydsning af nedennævnte vandløb. Vandløbet/-ene tilhører Varde Å systemet systemet.

**1. Marie Bæk nær Nymindegabvej 26**

Krydsningen vil blive udført som styret underboring.  
Der er § 3-udpegede arealer på krydsningsstedet.

Krydsningen/-erne er vist på kortet nedenfor.



Fig. 1 Vandløbet passeres på ydersiden af cykelstien. Gennem §3-beskyttet område.

**Varde Kommunes afgørelse**

Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at krydse vandløbet.

**Postadresse:**

Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



01-07-2022

*Tilladelse gives på følgende vilkår, at:*

1. kablet/-erne placeres i henhold til ovenstående kort,
2. kablet placeres på den østlige side af Nyminddegabvej.
3. Det beskyttede område nord for Mariebæk krydses ved underboring.
4. Det sikres, at der ved et eventuelt blowout inden for det beskyttede areal nord for Mariebæk er et beredskab til at standse boringen og udbedre skaden.
5. kablets/-ernes overkant ligger mindst **1,5 m** under vandløbets/-enes eksisterende bund/e,
6. kablets/-ernes overkant, i en afstand af **5 m** på hver side af vandløbet/-ene, ligger i samme dybde som under vandløbet/-ene\* (se bageste side),
7. vandløbet/-ene ikke tilføres sand m.v. under etableringsarbejdet,
8. krydsningen/-erne etableres ved styret underboring under vandløbet/-ene,
9. der ved gennemgravning af eventuelle private grøfter sikres, at der i anlægsperioden ikke opstår afvandingsmæssige problemer for lodsejerne,
10. der ikke anbringes pæle, faskiner eller lignende i vandløbet/-ene,
11. krydsningen afmærkes tydeligt ved at anbringe skilte på begge sider af vandløbet/-ene, og at disse vedligeholdes,
12. de nødvendige aftaler med lodsejere er indgået,
13. såfremt anlægsarbejdet, den fremtidige vedligeholdelse af rørledningerne eller krydsningen i øvrigt forsager skade på vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler det ledningsejerne at retablere disse.
14. ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til krydsningen i tilfælde, hvor vandløbet senere uddybes, reguleres eller på anden måde ændres,
15. tilladelsen udnyttes inden 3 år,
- 16. der gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage forinden til kommunens vandmiljøkontor.**

**Journalnr.:** 80514/22

**Sagsnr.:** 22/6681

**Ref.:** Jeanett Dam

Side 2 / 8

### Lokalitet og status

Mariebæk er optaget som offentligt vandløb og omfattet af vandløbsregulativ for Varde Å systemet.

### Redegørelse for og formålet med de planlagte foranstaltninger

I forbindelse med et fiberprojekt for Energinet skal Mariebæk krydses med styret underboring.



01-07-2022

Vandløbets eksisterende bund kan være forskellig fra og dybereliggende end den regulativmæssige bund. Krydsningen **skal** overholde afstanden under den eksisterende bund.

**Journalnr.:** 80514/22

**Sagsnr.:** 22/6681

**Ref.:** Jeanett Dam

### Konfliktsøgning

Konfliktsøgning er udført. Der er fundet konflikter i forhold til Beskyttet vandløb og naturtyper, kabler, fredet fortidsminde og åbeskyttelseslinjer.

Side 3 / 8

#### *§3 beskyttet natur og vandløb og fredet fortidsminde*

Når Krydsningen berører områder, der er registreret som beskyttet natur efter §3 i naturbeskyttelsesloven - se skraveringer på fig. 1, **må der ikke foretages indgreb i disse/dette område/r uden forudgående dispensation (særskilt ansøgning sendes til kommunen).**

Dette er tilfældet i arealet på den nordlige side af Mariebæk.

Hvis kablet lægges med underboring under både vandløb og den beskyttede eng, forudsætter det ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Det skal sikres, at der ved et eventuelt blowout inden for det beskyttede areal er et beredskab til at standse boringen og udbedre skaden.

Der er en fredet rundhøj vest for Nymindegabvej. Under forudsætning af, at kablet graves ned på østsiden af vejen, og området retableres fuldstændigt, kræver det ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

#### *Kabler*

Tjek linket fra DinForsyning og se om der i det aktuelle område findes ledninger.

<https://arcg.is/10T8990>

Linket viser kun DinForsynings ledninger og ikke private vandværker ledninger eller andre ledninger som fx el, vand og fiber.

Da krydsningen af selve vandløbet foretages som styret underboring uden at berøre vandløbet, kan ledningsarbejdet under vandløbet gennemføres uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

### Grundvandssænkning

Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet er behov for etablering af grundvandssænkning og udpumpning af grundvand i vandløbet/-ene, skal særskilt ansøgning herom fremsendes til kommunen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvor længe (døgn, timer) grundvandssænkningen forventes at vare, udpumpningens størrelse (l/s eller m<sup>3</sup>/t) samt udpumpningsvandet indhold af opløst jern (ferrojern) og total jern samt pH og suspenderet stof. Anlægsarbejdet, herunder



01-07-2022

grundvandssænkningen, må **ikke** iværksættes før tilladelse til grundvandssænkning og udpumpning foreligger.

**Journalnr.:** 80514/22

**Sagsnr.:** 22/6681

**Ref.:** Jeanett Dam

### **Dambrug**

Der henvises i øvrigt til vandløbslovens §3, stk. 3, efter hvilken der med mindst 1 uges varsel skal ske underretning om arbejdets igangsætning til eventuelle dambrug i en afstand af 6 km nedstrøms krydsningsstedet/erne, såfremt arbejdet skønnes at være til ulempe for dambrugeren.

Side 4 / 8

### **Andre ting**

Det bemærkes, at kommunen ingen forpligtigelser eller ansvar påtager sig for ledningens/-ernes placering og forankring, eller for eventuel blotlæggelse som følge af naturlig erosion i vandløbet/-ene bund/-e og sider.

### **Myndighedsvurdering**

Varde Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil have negativ betydning for vandløbet.

### **Tidsplan**

Det er planen, at projektet gennemføres når tilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven foreligger.

Projektet kan imidlertid ikke gennemføres lovligt, før det er endelig godkendt af vandløbsmyndigheden.

### **Baggrund for afgørelsen**

Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Granly Entreprenør v/Signe Simonsen, som Varde Kommune har modtaget d. 1. juni 2022.

Afgørelse om krydsning er meddelt efter vandløbslovens § 47<sup>i</sup> og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v. §9<sup>ii</sup>.

### **Klagevejledning**

Se bilag 2.

#### *Domstolsprøvelse*

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen, eller i forbindelse med klage – af Natur- og Miljøklagenævnet.

### **Afgørelsens gyldighed**

Hvis der ikke bliver klaget, må du udnytte afgørelsen, når klagefristen er udløbet.



01-07-2022

Hvis eventuelle klageparter klager over afgørelsen, skal Natur- og Miljøklagenævnet afgøre sagen endeligt. Du må i så fald ikke udnytte den, før Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen. Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen. Afgørelsen/dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato for tilladelsen.

**Journalnr.:** 80514/22  
**Sagsnr.:** 22/6681  
**Ref.:** Jeanett Dam

Side 5 / 8

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

**Jeanett Dam**

**E** jeda@varde.dk

**Bilag**

1. Ansøgning # 75832/22
2. Klagevejledning # 80569/22

**Kopi**

Se Klagevejledning bilag 2.



**Varde  
Kommune**

01-07-2022

**Journalnr.:** 80514/22

**Sagsnr.:** 22/6681

**Ref.:** Jeanett Dam

Side 6 / 8

\*





## VANDLØB

### Retningslinjer:

### Krydsning af vandløb - Underføring af rør og kabler

Krydsning af vandløbene med rør og kabler kræver tilladelse efter vandløbsloven og tilladelsen indeholder 4 ugers klagefrist efter offentliggørelsen.

Der vil normalt blive sat krav som, at der skiltes tydeligt på begge side af vandløbet, at underføringen er mindst 1,5 m under regulativmæssig vandløbsbund, og at denne dybde skal holdes mindst i en afstand på 5 m fra vandløbets brinker ved vandløb med en bundbredde mindre end 5 m.

For større vandløb skal dybden holdes i en afstand fra brinken svarende til bundbredden på vandløbet.

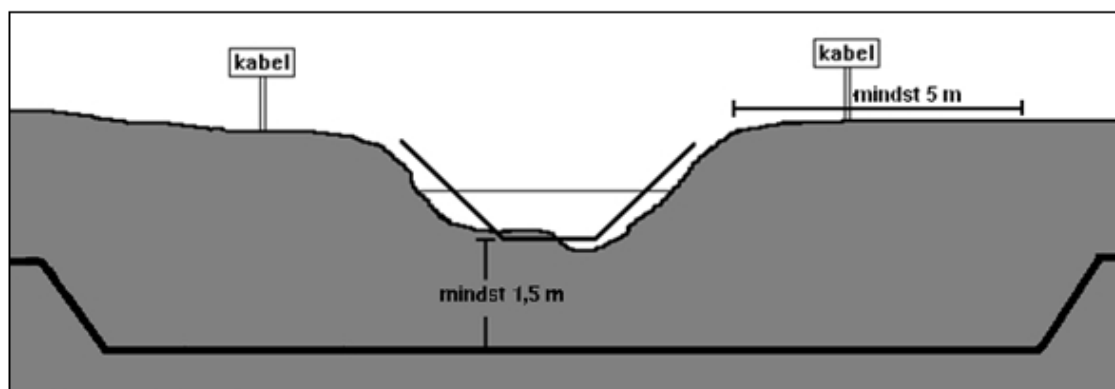


Fig. Korrekt kabelunderføring



01-07-2022

**Journalnr.:** 80514/22

**Sagsnr.:** 22/6681

**Ref.:** Jeanett Dam

Side 8 / 8

---

**i 127 af 26. januar 2017. Lovbekendtgørelse om vandløb (Vandløbsloven)**

**§ 47.** Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

**ii Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.**

**§ 9.** Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.