



**Varde
Kommune**

DIN Forsyning Spildevand A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

Att.: Anna Krog

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Jyllerup Bæk, dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at anlægge et regnvandsbassin

07-10-2022

Varde Kommune har den 14. december 2021 og efterfølgende opdatering den 12. august 2022 modtaget jeres ansøgning om udledning af regnvand (tag- og overfladevand) fra regnvandsbassin placeret på matrikel 6f Årre By, Årre til Jyllerup Bæk.

Mai-Britt Hemme

Direkte tlf.: 79947177

Regnvandsbassinet vil være placeret på matrikel 6f Årre By, Årre som ejes af DIN Forsyning Spildevand A/S.

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Baggrunden for ansøgningen er, at DIN Forsyning Spildevand A/S i overensstemmelse med Varde Kommunens Spildevandsplan 2019-2029 skal gennemføre en separatkloakering i Årre og i henhold til tillæg 8 skal Årre Renseanlæg nedlægges.

Afgørelse og vilkår

I henhold til miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 1 meddeles tilladelse til etablering af regnvandsbassin samt udledning af tag- og overfladevand fra bassinet.

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven er givet efter § 65, stk. 2, jævnfør § 3, i lov om naturbeskyttelse.

Tilladelsen efter planloven er givet efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning.

Denne tilladelse er givet efter miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og planloven og fritager ikke DIN Forsyning Spildevand A/S fra at skulle indhente tilladelse til forhold, der reguleres efter anden lovgivning.

Udledningen fra bassinet sker via udløb AARR300 i koordinat 479073; 6157598 ETRS89. UTM-32N.

Udledningen, dispensationen og tilladelsen efter planloven skal ske på følgende vilkår:

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde



07-10-2022

Vilkår

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

1. Udledningen gælder for afledning af tag- og overfladevand fra et totalt areal på ca. 48,4 ha (17,5 red. ha) til Jullerup Bæk via udløb AARR30.

Forsinkelsesbassin

Side 2 / 21

2. Regnvandsbassinet udformes med et permanent vådt volumen. Bassinet udformes med et sandfang på minimum 20 m³/red. ha.
3. Forsinkelsesbassinet etableres med et stuvningsvolumen på min. 7.100 m³.
4. Bassinet etableres med et permanent vådvolumen på min. 3.490 m³, hvilket svarer til ca. 200 m³/red. ha.
5. Bassinet skal have et samlet volumen på min. 10.591 m³.
6. Bassinet udføres som et permanent vådt rense- og forsinkelsesbassin med en vanddybde på ca. 1,0 m, hvor det er dybest.
7. Bassinet udføres som et naturligt bassin med skåningsanlæg 1:5 fra stuvningsvolumen til kronekanten. Anlægget under vandspejlet må anlægges 1:2, forudsat at der etableres hegn omkring bassinet.
8. Bassinet anlægges med et maksimalt vandspejlsareal på 5300 m²
9. Bassinet skal tilpasses landskabsformerne og så vidt muligt anlægges med et varieret forløb.
10. Bassinet må ikke graves nærmere end 10m på naboskel
11. Bassinets våde areal skal oprensnes efter behov for at sikre den nødvendige opsamlingskapacitet. Oprensningen skal foregå i perioden 1. september til 1. april.
12. Sandfanget skal tilses mindst en gang om året og herunder skal dybde af det permanente vådvolumen i bassinet måles. Dybde af det permanente vådvolumen i bassinet skal måles mindst hvert 5. år.
13. Der skal føres journal over:
 - a. Tilsyn med bassinet
 - b. Pejling af dybde af det permanente vådvolumen
 - c. Oprensning af bassinet, hvor meget slam er fjernet og dybde af bassin efter oprensning.



07-10-2022

Oplysningerne skal gemmes og på forlangende forevises
tilsynsmyndigheden.

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 3 / 21



*Figur 1 Bassin placering og udpegning af de forskellige vanddybde.
Tegningen er fra ansøgningsmaterialet*

Udledning

14. Den udledte vandmængde fra regnvandsbassinet må ikke overstige **35 l/s**.
15. Der skal etableres en drosselledning eller en vandbremse på udløbet for regulering af udløbsflowet. Efter udløbet etableres et stryg på ca. 40 m og med en minimumbredde på 2 m bestående af sten. Stryget etableres for at øge iltindholdet i udløbsvandet inden det ledes til Jyllerup Bæk. Langs stryget plantes træer og/eller buske for at sikre at stryget er i skygge.
16. Regnvandsbassinet skal være dimensioneret således at afløbsvandføringen anført i vilkår 14 statistisk set maksimalt overskrides én gang hvert 5. år, svarende til $n=1/5$.
17. Der må kun udledes regnvand (tag- og overfladevand) til Jyllerup Bæk.
18. Vandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i regnvand.



07-10-2022

19. Udledningen må ikke give anledning til gener for naboer eller medføre oversvømmelser udenfor bassinet og overløbsarealet.
20. Udledningen må ikke medføre flydestoffer eller skum på vandløbsoverfladen eller på vandløbsbrinkerne.
21. Udledningen må ikke medføre synlig oliefilm i Jyllerup Bæk.
22. Udledningen må ikke give anledning til ophobning af sand eller andre partikler i Jyllerup Bæk.
23. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker i Jyllerup Bæk
24. Udløbet etableres som dykket udløb, for at sikre mod udledning af flydestoffer.
25. I tilfælde af regnhændelser større end en 5 års regnhændelse sker overløb over terræn ved udløbet, hvor der laves en lavning i kronekanten.
26. Udløbet, brønd og stryg til Jyllerup Bæk skal tilses løbende og med et interval på maksimalt 12 måneder mellem hvert tilsyn.
27. Udløbet skal falde naturligt ind i omgivelserne, må ikke stikke ud og må ikke være til gene for vedligeholdelsesarbejde.
28. Udledningen må ikke hindre, at målsætningen for Jyllerup Bæk kan opfyldes.

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 4 / 21

Generelt

29. Entreprenøren skal benytte CE-godkendte materialer, der lever op til kravene i Dansk Standards retningslinjer, herunder DS/EN 1401:2019.
30. Ved kørsel med gravemaskiner skal der benyttes madrasser eller køreplader, hvis det er nødvendigt for at undgå varige spor i terrænet.
31. Efter anlæggelsen må der ikke forekomme volde eller lignende terrænskæmmende ændringer uden for gravearealet.
32. I kan før igangsætning af gravearbejdet spørge det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for at ødelægge fortidsminder. Stands jordarbejdet hvis I under arbejdet finder spor af fortidsminder. Anmeld straks fortidsmindet til det lokale kulturhistoriske museum.
33. Hvis der under gravearbejdet opstår mistanke om jordforurening, skal I stoppe arbejdet og kontakte Naturcenteret ved Varde Kommune.



07-10-2022

34. I er inden gravning i jorden, forpligtet til at fastlægge hvor eventuelle jordledninger er placeret på arealet (el, gas, telefon, med mere). Kortlægningen kan ske ved kontakt til de relevante selskaber. Hvis I undlader at foretage kortlægningen og under arbejdet beskadiger en jordledning, kan I blive gjort erstatningsansvarlig af ejeren af jordledningen.

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 5 / 21

35. I skal være opmærksom på, at I ikke uden kommunens godkendelse må lave ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som ikke er omfattet af projektet.

Når anlægget er etableret

Entreprenøren skal færdigmelde anlægget ved at returnere vedlagte færdigmeldingsskema til Varde Kommune.

Sammen med færdigmeldingen skal der sendes en revideret målfast tegning på anlægget, hvis der er ændret på placeringen af anlægget under etableringen.

Anlægget skal vedligeholdes løbende som minimum efter drift og vedligeholdelsesplanen vedlagt ansøgningsmaterialet, se bilag.



07-10-2022


Beskrivelse og vurdering

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 6 / 21

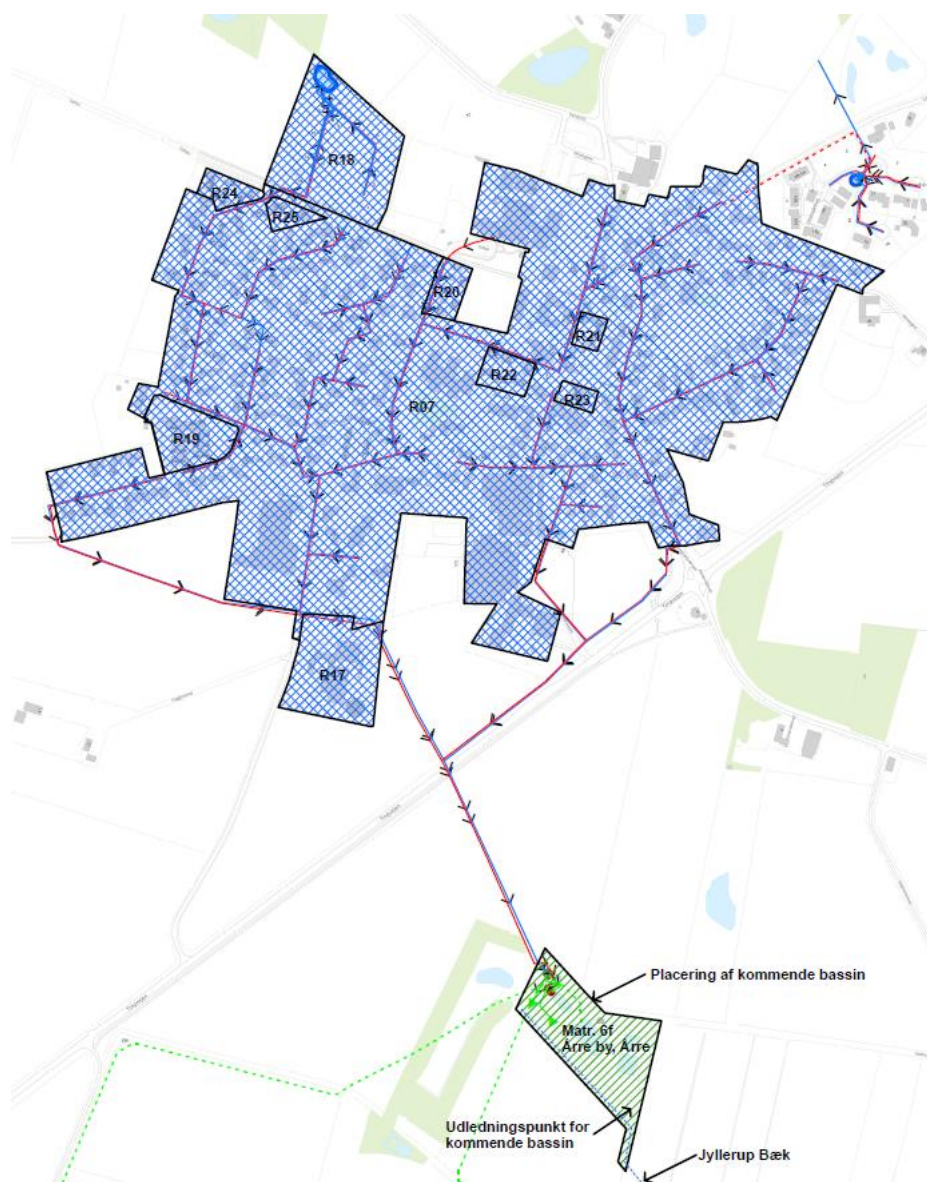

Figur 2 Opland til regnvandsbassin i henhold til Spildevandsplan 2019-2029

DIN Forsyning Spildevand A/S har separatkloakeret oplandet til Årre Renseanlæg i 2013-2014, hvor regn- og spildevand efterfølgende blev ledt til renselanlægget på matrikel 6f Årre By, Årre. I 2017 blev regnvandet koblet fra renselanlægget. Adskillelsen af overfladevandet fra Årre blev



07-10-2022

udført ved midlertidig at ombygge den eksisterende afløbskanal, så regnvand ledes udenom overløbsbygværket.

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

I henhold til tillæg 8 til Spildevandsplan 2019-2029 nedlægges Årre Renseanlæg. Regnvandsbassinet placeres på arealet for renseanlægget.

Side 7 / 21

Spildevandet samles på matrikel 6f Årre By, Årre hvor der etableres en ny pumpestation, som pumper spildevandet til Esbjerg Øst Renseanlæg.

Vandets vej ved skybrud, bassinet udformes med overløb over terrænet ved udløbet, hvor der laves en lavning i kronekantnet. Ved overløbsarealet bliver der etableret erosionssikrende materiale som f.eks. græsarmering, sten/grus.

Regnvandsbassinet er dimensioneret med et stuvningsvolumen på 7.143 m³, svarende til T= 5 år, S = 1,0. Dette inkluderer 20 % ekstra volumen, som tager hensyn til koblede regnhændelser. Bassinet har et vådvolumen på 3.969 m³, hvilket svarer til ca. 200 m³/red. ha. Bassinet udføres med sandfang på minimum 20 m³/red. ha. Dette udføres ved at etablerer en dæmning til ca. 20cm under det normale vandspejl. Dæmning vil næsten ikke være synlig under normale forhold. Sandfanget kan tømmes efter behov. Bassinet får et samlet volumen på ca. 11.112 m³.

Tabel 1 Teknisk data på bassin i henhold til ansøgningsmateriale fra DIN Forsyning

Parameter	Enhed	Værdi
Gentagelsesperiode	År	5
Sikkerhedsfaktor	-	1,0
Effekt af koblede regn (ekstra volumen)	%	20
Hydrologisk reduktionsfaktor	-	0,9
Permanent vådvolumen	m ³ /red. Ha	200
Permanent vådareal	m ² /red. Ha	300
Stuvningsvolumen	m ³ /red. Ha	405
Permanent vanddybde	m	1,0
Stuvningshøjde	m	1,5
Udløbsflow	l/(s * red. Ha)	2 (35 l/s)



07-10-2022

Planforhold

Spildevandsplan 2019-2029

Projektet er i overensstemmelse med Spildevandsplan 2019-2029 samt tillæg 8 hvoraf det fremgår, at spildevand samles på nuværende renseanlæg og pumpes til Esbjerg Øst og der etableres et regnvandsbassin.

Vandløb

Det nye separate regnvandsudløb til Jyllerup Bæk etableres i St. 4445. Jyllerup Bæk har forbindelse til Hjortkær Bæk, Sneum Å og Vadehavet.

Jyllerup Bæk er omfattet af "Regulativ for Kommune Vandløb nr. 43, Jyllerup Bæk". Regulativ stadfæstet af Ribe amtsråd den 21. februar 1973 og reguleringen er godkendt af Helle Kommunalbestyrelse den 4. maj 1988. Jyllerup Bæk starter i St. 4659 og har udløb i Hjortkær Bæk i st. 2977.

Jyllerup Bæk er ved udløbet fra regnvandsbassinet iht. regulativet fald på ca. 1,0 ‰.

Vandområdeplan 2015-2021 og basisanalyse til Vandområdeplan 2021-2027

Vandområdeplanernes miljømål fremgår af bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og den seneste tilstandsopgørelse fra 2018 fremgår af MiljøGIS for basisanalysen til Vandområdeplanerne 2021-2027. I det følgende er oplistet miljømål og tilstand for de berørte recipienter.

Jyllerup Bæk løber mod Hjortkær Bæk, videre til Sneum Å og Vadehavet, som alle har miljømål "God økologisk tilstand" i henhold til basisanalysen for Vandområdeplan 2021-2027.

Recipienternes samlede økologiske tilstand kan ses i Tabel 2.

Tabel 2 Tilstandsopgørelse ift. Vandområdeplaner 2021-2027

Recipient	Økologisk tilstand	Tilstand baseret på
Jyllerup Bæk St. 4659 – St. 3494	Ringe	Ringe økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater)
Jyllerup Bæk St. 3494 – St. 0	Dårlig	Dårlig økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater) og fisk
Hvor Jyllerup Bæk og Avtrup Bæk løber sammen	Dårlig	Moderat økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater) og dårlig økologisk tilstand for fisk
Hjortkær Bæk	Dårlig	Dårlig økologisk tilstand for fisk

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 8 / 21



07-10-2022

Sneum Å ved tilløbet fra Hjortkær Bæk	Moderat	God økologisk tilstand for planter (makrofytter) og smådyr (bentiske invertebrater). Høj økologisk tilstand for alger (fyto-benthos) og fisk Ikke god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer (zink og barium)
Vadehavet (Knudedyb)	Ringe	Ringe økologisk tilstand for fytoplankton (klorofyl) samt bunddyr (bentiske invertebrater) God økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer.

Journalnr.: 112518/22
Sagsnr.: 21/14009
Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 9 / 21

Miljømålet for Jyllerup Bæk, Hjortkær Bæk, Sneum Å og Vadehavet er således ikke opfyldt.

§ 3 naturbeskyttelse

Udledningspunktet er til et § 3 beskyttet vandløb.



Figur 3 § 3 beskyttet vandløb. Mørkeblå streg er udstrækningen af § 3 vandløbet. Lyseblå streg er vandløbet Jyllerup Bæk.



07-10-2022

Vurdering

Det er Varde kommunes vurdering, at projektet ikke medfører en hydraulisk og stofmæssigbelastning af Jyllerup Bæk, der gør at Jyllerup Bæk ikke kan nå målopfyldelse i henhold til Vandområdeplan 2015-2021.

Hydraulisk vurdering

Regnvandsbassinet sikrer, at der sker en forsinkelse af regnvandet, så afløbsvandsføringen reduceres til 35 l/s, som statistisk set overskrides én gang hvert 5. år. Der etableres et stryg efter udløbet og overløbet fra bassinet i afløbskanalen inden udledning til Jyllerup Bæk. Stryget gør at iltindholdet øges inden udledning til Jyllerup Bæk.


Varde Kommune vurderer at den hydrauliske belastning er mindre skadelig end en manglende rensning og høj temperatur i vandløbet.

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 10 / 21

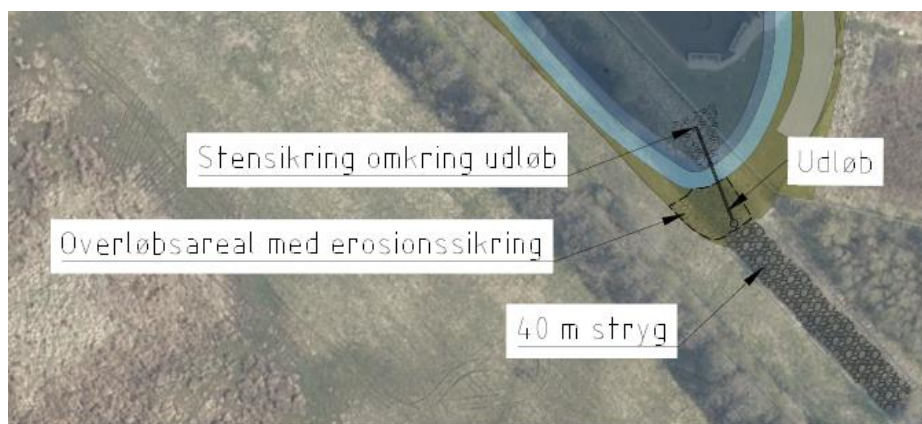

Figur 4 Placering af udløb stryg og overløbskant. (Fra kortbilag 2 i ansøgningsmaterialet)

Varde Kommune vurderer, at udledningen af vand fra regnvandsbassinet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af vandmiljøet.

Vurdering af bassinets renseeffekt

Ifølge afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet betragtes våde regnvandsbassiner indrettet som beskrevet i "Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, 2012" som BAT. Faktabladet angiver bl.a. at regnvandsbassiner bør etableres med et permanent vådt volumen på 200-300 m³ pr reduceret oplandsareal samt en permanent vanddybde på 1-1,5 meter.

Det ansøgt bassin anlægges med et permanent vådt volumen på 3.490 m³ svarende til ca. 200 m³ pr. reduceret oplandsareal og en permanent



07-10-2022

vanddybde på ca. 1,0 meter. Forholdene lever således op til anbefalingerne.

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

Tabel 3 Drift og vedligeholdelsesplan fra ansøgningsmaterialet.

	Aktivitet	Hyppighed
Fast driftsaktivitet	Høste areal omkring bassin	1 gang årligt
	Tilse og afprøv installationer f.eks. udløbsregulator, vandbremse o.l.	1 gang årligt
	Tilse ind- og udløb	1 gang årligt
	Screening af sedimenttykkelse og forureningsgrad	Min. hvert 5. år
Efter behov	Tilse samt reparation af ind- og udløbsbygværk	Efter behov
	Tilse samt reparation af skrænter	Efter behov
	Oprensning af forbassin/sangfang	Hvert 7.-10. år
	Oprensning af sedimentering fra bassinets våde areal (Hvis der ingen forbassin er)	Hvert 15.-20. år

Side 11 / 21

Der stilles vilkår om regelmæssigt tilsyn med sandfang og tømning, for at sikre sandfangets nødvendige bundfældningsfunktion, forhindre tilklogning og udledning af bundfældelige forurenende stoffer til vandløbet.

Ansøger oplyser, at der er en fast plejeplan for bassinet, som vil være med til at modvirke tilgroning, se plejeplan i Tabel 3. Forholdet vurderes at være i orden.

Tabel 4 Nuværende og fremtidige udledte stofmængder til Jyllerup Bæk (fra ansøgningsmaterialet)

	Mængde [m ³ /år]	COD [kg/år]	N [kg/år]	P [kg/år]	BOD [kg/år]
Nuværende forhold med Årre Renseanlæg og separatkloak i Årre uden regnvandsbassin	427.459	11.245	1.162	456	1.276
Fremtidige forhold med nedlagt renseanlæg og separatkloak i Årre med forsinkelsesbassin	120.525	3.616	145	11	482
Reduktion	72%	68%	88%	97%	62%

DIN Forsyning Spildevand A/S har udført hydrauliske modelberegninger i MIKE Urban for de eksisterende og fremtidige forhold. De nuværende og



07-10-2022

fremtidige udledte stofmængder ses i Tabel 4, hvor koncentrationen og stofreduktion er bestemt jf. "Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, 2012".

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

I den nuværende udledning til Jyllerup Bæk er bidraget fra Årre Renseanlæg også medtaget, hvor der i fremtidige kun vil være et bidrag fra det kommende regnvandsbassin.

Side 12 / 21

Der stilles desuden vilkår om, at bassinet skal etableres med et sideanlæg på 1:5 af hensyn til sikkerhed for mennesker og dyr, vedligehold og det æstetiske udtryk. Vilkår om 1:2 under vandoverfladen, hvis området hegnes. Bassinet udformning overholder disse vilkår.

Samlet set vurderes udledningen ikke at medfører en væsentlig tilførsel af forurenende stoffer til vandløbet. Der er tale om almindeligt belastet separat regnvandsudledning, og det er Varde Kommunes opfattelse, at udformning og dimensionering af regnvandsbassinet samt etablering af sandfang sikrer, at der vil ske hensigtsmæssig tilbageholdelse af forurenende stoffer.

Drikkevandsinteresser

Regnvandsbassinet etableres i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitrutfølsomt indvindingsopland. Bassinet etableres uden for indvindingsopland til vandværk og uden for boringsnære beskyttelsesområde (BNBO).

I projektområdet er der iflg. geologiske undersøgelser lerbund. Derfor stilles der således ikke krav om, at regnvandsbassinet skal etableres med tæt bund og sider i form af membran. Det vurderes ligeledes at det øverste grundvand tæt på bækken infiltrerer til Jyllerup Bæk og derfor vil der ikke være nogen risiko for en væsentlig forurening af grundvandet.

Natura 2000 - Bilag IV arter

Habitatområde nr. 79 "Sneum Å og Holsted Ådal" ligger ca. 5 km sydvest for projektområdet. Udpegningsarter for området er Hav-, Flod- og Bæklampret, Laks, Snæbel og Odder.

Regnvandsbassinets fysiske beliggenhed berører ikke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet.

Bilag IV-arten Odder har kendt forekomst i Jyllerup Bæk. Det vurderes, at den forbedrede vandkvalitet i Jyllerup Bæk vil være til gunst for odderens fødegrundlag.



07-10-2022

Udpegningsarterne Laks, Bæklampret og Flodlampret vil ligeledes have gunst af den forbedrede vandkvalitet. Disse arter vil potentielt kunne bruge Jyllerup Bæk som leveområde.

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

Havlampret vurderes ikke af have levested i Jyllerup Bæk.

Side 13 / 21

Snæbel er ikke kendt fra vandløbet, men forekommer i Sneum Å hovedløbet.

Naturbeskyttelse §3

Udløbsledningen fra det ansøgte regnvandsbassin vil have udløb til et § 3 beskyttet vandløb, Jyllerup Bæk.

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af blandt andet §3-beskyttede vandløb, og det fremgår af bemærkningerne til loven, at reglerne er udtryk for en samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes.

Det eksisterende renseanlæg udleder til §3-vandløbet Jyllerup bæk, som aldrig har haft en god kvalitet. Hvis renseanlægget erstattes med et regnvandsbassin, vil næringsstofbelastningen af Jyllerup Bæk reduceres markant med en bedre vandløbskvalitet til følge, se reduktionen i Tabel 4. Samfundsmæssigt er der også en interesse i et regnvandsbassin, som kan opsamle vandet ved regnvandshændelser, der kan medføre overløb med regn opspædet spildevand, hvis bassinet ikke var der.

Det vurderes derfor, at der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde, at der kan meddeles den fornødne dispensation.

Kommuneplan

Kommunen vurderer i øvrigt, at projektet ikke er i strid med kommuneplanen.



07-10-2022

VVM-screening

Varde Kommune har på baggrund af den indsendte VVM-ansøgning gennemført screening efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Kommunen har vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger hverken i anlægsfasen, i driftsfasen eller i samspil med andre projekter i området.

Projektet er dermed ikke omfattet af VVM-pligt, og kan igangsættes og gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Ved screeningen af projektet har kommunen vurderet følgende miljøpåvirkninger:

- Hydraulisk påvirkning
- Grundvandsbeskyttelse
- Vandområderne
- §3 vandløb
- Natura 2000 - Bilag IV arter

Samlet vurdering

Sammenfattende er det Varde Kommunes vurdering, at projektet ikke vil medføre udfordringer i forhold i recipienten både hydraulisk og stofmæssigt. Det vurderes derfor, at udledningen ikke vil være til hinder for målopfyldelse af vandplanens målsætninger for de berørte vandområder.

Varde Kommune vurderer, at tilladelsen sikrer, at de biologiske og økologiske tilstande i Jyllerup Bæk forbedres.

Regnvandsbassinets fysiske beliggenhed berører ikke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Det vurderes, at den forbedrede vandkvalitet i Jyllerup Bæk vil være til gunst for odderens fødegrundlag. Udpegningsarterne Laks, Bæklampret og Flodlampret vil ligeledes have gunst af den forbedrede vandkvalitet. Disse arter vil potentielt kunne bruge Jyllerup Bæk som leveområde.

Fjern-recipienten for udledningen er Vadehavet. Vadehavet er Natura 2000 område. Varde Kommune vurderer, at tilladelsen ikke giver anledning til uacceptable følgevirkninger for fjernrecipienten Vadehavet.

Høring

Der er foretaget en høring inden tilladelsen er meddelt, hos følgende parter:

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 14 / 21



07-10-2022

- DIN Forsyning Spildevand A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N. DIN Forsyning har ingen bemærkninger til tilladelsen.
- Esbjerg Lufthavn, Teknik & Miljø, John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø. Lufthavnen har ingen bemærkninger til placeringen af bassinet.

Journalnr.: 112518/22
Sagsnr.: 21/14009
Ref.: Mai-Britt Hemme

Der er ikke foretaget naboorientering jævnfør planlovens § 35 stk. 4 og 5, idet det ansøgte skønnes at have underordnet betydning for naboerne.

Side 15 / 21

Afgørelsens gyldighed

Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen og tilladelserne udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Hvis der bliver klaget over dispensationen/tilladelserne, skal sagen afgøres endeligt af Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet. Dispensationen/tilladelserne må i så fald ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet bestemmer andet.

I får besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Dispensationen til § 3 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag.

Tilladelserne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 5 år fra i dag.

Lovgrundlag og klagevejledning

Udledningstilladelsen er givet efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven og kan ifølge § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Dispensation på § 3 er givet jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jævnfør § 3, i lov om naturbeskyttelse og kan ifølge § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Tilladelsen efter planloven er givet efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning og kan ifølge § 58 påklages til Planklagenævnet.

Hvis I ønsker at klage over tilladelsen til domstolene, skal I anlægge sagen inden 6 måneder efter tilladelsens dato.

For klagevejledning, se bilag.

Lovhenvvisning

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse.



07-10-2022

- Naturbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse
- Planloven, Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning
- Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, bekendtgørelsen nr. 1433 af 21. november 2017
- Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Museumsloven nr. 358 af 8. april 2014.

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 16 / 21

Hvis I har spørgsmål til tilladelsen, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Mai-Britt Hemme

Miljøsagsbehandler

Ingeniør

E mhem@varde.dk



07-10-2022

Bilag

Klagevejledning
Attest til færdigmelding af arbejde
Placering af regnvandsbassin
Ansøgningsmateriale

Journalnr.: 112518/22

Sagsnr.: 21/14009

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 17 / 21

Kopi

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnvarde-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
Dansk Kano & Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk; sydvestjylland@friluftsraadet.dk
Varde Museum, post@arkvest.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Naturstyrelsen Blåvandshuk, blh@nst.dk
Dansk ornitologisk Forening Varde, varde@dof.dk
Dansk ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Botnisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com
Landboretlig Udvalg, att.: Holger Bjørnskov, hob@jlbr.dk
Sagro, att.: Stine Bundgaard Pedersen, sbp@sagro.dk

Klage- og søgsmålsvejledning

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger efter den 7. oktober 2022, hvor tilladelsen bliver annonceret på kommunens hjemmeside.

Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 4. november 2022.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk og/eller Planklagenævnet på plan@naevneneshus.dk

Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Tilladelsen efter planloven kan påklages til Planklagenævnet. De klageberettigede er:

- miljøministeren
- enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, når foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Tilladelsen efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Fiskeriforening

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet.

Gyldighed

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har således opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet bestemmer andet.

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata

Varde Kommune indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med behandlingen af din henvendelse eller sag. Varde Kommune har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt. Du kan kontakte os på mail vardekommune@varde.dk, telefonnummer 79946800, eller adressen Bytoften 2, 6800 Varde.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Varde Kommune behandler om dig, og hvordan de behandles. Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger og at få slettet oplysninger, hvis de ikke længere skal bruges. Endelig har du i nogle tilfælde ret til, at behandlingen af dine oplysninger begrænses.

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på mail vkdp@varde.dk angående spørgsmål om behandling af oplysninger og om rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Du kan klage til Datatilsynet over Varde Kommunes behandling af dine personoplysninger på mail dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 28, 5., 1300 København K.

[Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.vardekommune.dk](http://www.vardekommune.dk)

Færdigmelding af spildevands- og regnvandsanlæg

Sagsnr.	21/14009
Adresse	Udledning fra regnvandsbassin - Årre – matr.nr. 6f Årre By, Årre
Anlægsarbejdet afsluttet dato	

Spildevand i det åbne land – landzone

☐ Etablering af nedsivningsanlæg	☐ Etablering af minirensesanlæg
☐ Etablering af bundfældningstank	☐ Etablering af samletank
Etablering af pileanlæg ☐ Med åben bund ☐ Med lukket bund	Etablering af biologisk sandfilteranlæg ☐ Med membran ☐ Uden membran
Udledning af spildevand til: ☐ Dræn ☐ Vandløb ☐ Andet, beskriv:	☐ Andet, beskriv:
Bundfældningstankens størrelse: _____ m ³	
☐ Bundfældningstank er fjernet ☐ Bundfældningstank er fyldt med sand og afblændet	

Spildevandskloakering og separatkloakering

☐ Ny tilslutning af <i>nybyggeri</i> til kloak ☐ Ny tilslutning af <i>eksisterende</i> ejendom til kloak Alt tag- og overfladevand er frakoblet den offentlige spildevandskloak ved en af følgende: ☐ Regn- og spildevand er <i>korrekt</i> tilsluttet stikledningerne til hhv. regnvand og spildevand, der er etableret på grunden. ☐ Noget af regnvandet nedsives på ejendommen, og resten er <i>korrekt</i> tilsluttet stikledningen for regnvand, der er etableret på grunden. ☐ Alt regnvand nedsives på ejendommen. ☐ Andet, beskriv (fx renovering af kloak eller ny indvendig kloak):

Hvordan håndteres regnvandet – er der etableret regnvandsanlæg?

Etablering af LAR-anlæg ☐ Faskine ☐ Regnbed ☐ Wadi/V-Grøft ☐ Andet, beskriv:	Udledning af regnvand til: ☐ Dræn ☐ Vandløb ☐ Andet, beskriv:	☐ Etablering af regnvandsbassin/forsinkelsesbassin Eventuel beskrivelse:
☐ Andet, beskriv:		

Renseforanstaltninger

☐ Etablering af fedtudskiller	☐ Etablering af olie- og benzinudskiller (OBU)	☐ Etablering af sandfang
☐ Andet, beskriv:		

Der krydses af i alle relevante felter. Der skal fremsendes en målfast kloaktegning sammen med færdigmeldingen. Kort kan evt. hentes [her](#), eller tjek www.weblager.dk for gamle kloaktegninger.

Underskrift og stempel fra autoriseret firma

(Evt. underskrift fra ejer)

**Færdigmeldingen skal du sende senest 14 dage efter etablering, til
Varde Kommune på vardekommune@varde.dk**