


**Retningslinjer:
Krydsning af vandløb - Underføring af rør og kabler**

Krydsning af vandløbene med rør og kabler kræver tilladelse efter vandløbsloven og tilladelsen indeholder 4 ugers klagefrist efter offentliggørelsen.

Der vil normalt blive sat krav som, at der skiltes tydeligt på begge side af vandløbet, at underføringen er mindst 1,5 m under regulativmæssig vandløbsbund, og at denne dybde skal holdes mindst i en afstand på 5 m fra vandløbets brinker ved vandløb med en bundbredde mindre end 5 m.

For større vandløb skal dybden holdes i en afstand fra brinken svarende til bundbredden på vandløbet.

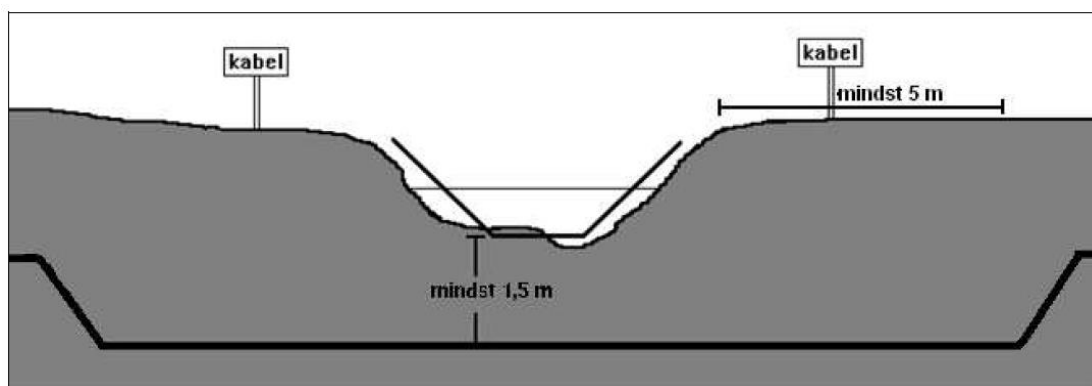

Figur 1 Korrekt kabelunderføring