



**Varde
Kommune**

Oksbøl Vandværk

Tilladelsen er sendt til e-boks via cvr nr. 14536310

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

Tilladelse til etablering af én indvindingsboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af 20.000 m³/år fra boringen – Oksbøl Vandværk

5. februar 2026

Connie Kjær Kristensen

Direkte tlf.: 79946111


Anlægs-ID: 50123

Beliggenhed: matr. nr. 13c Skødstrup By, Ål

Dokumentnr.: 9289131

Sagsnr.: GEO-2025-06043

Tidsfrist: Tilladelsen meddeles for et tidsrum på 2 år

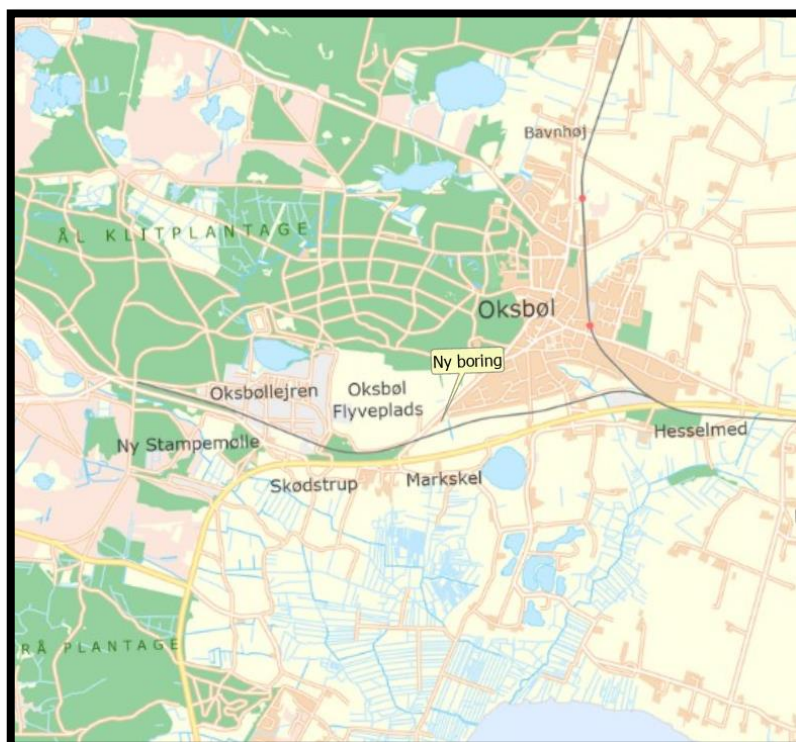

Figur 1: Oversigtskort, ikke målfast

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde



5. februar 2026

Afgørelse

Varde Kommune giver hermed Oksbøl Vandværk tilladelse til etablering af én indvindingsboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af op til 20.000 m³/år fra boringen.

Dokumentnr.: 9289131

Sagsnr.: GEO-2025-06043

Ref.: Connie Kjær Kristensen

Vilkårene for tilladelsen er beskrevet på de følgende sider.

Tilladelse til etablering af boringen samt foreløbig indvindingstilladelse meddeles efter vandforsyningslovens¹ §§ 20 og 21.

Tilladelse til udledning af ren- og prøvepumpningsvand meddeles efter miljøbeskyttelseslovens² §28.

Side 2 / 12

Varde Kommune har desuden truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven³, om, at den ansøgte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget i forbindelse med sagens behandling og screeningsskemaet.

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Formål

- Vandindvindingens formål er almen vandforsyning indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde, der er fastlagt i vandforsyningsplanen for Varde Kommune.

2. Omfang

- Tilladelsen gives til etablering af 1 stk. boring på matr. nr. 13c Skødstrup By, Ål.
- Boringen må i alt indvinde op til 20.000 m³/år.
- Der må maksimalt indvindes 35 m³/time fra boringen.
- Boringens maksimale dybde må ikke overstige 200 m under terræn.

¹ Lovbekendtgørelse om vandforsyning m.v., (Vandforsyningsloven), Nr. 1149 af 28. oktober 2024

² Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), Nr. 1742 af 22. december 2025

³ Lovbekendtgørelse om miljøvurderinger, Nr. 4 af 3. januar 2023



5. februar 2026

Dokumentnr.: 9289131

Sagsnr.: GEO-2025-06043

Ref.: Connie Kjær Kristensen

3. Arealrestriktioner

- Boringen skal placeres som vist på vedlagte kortbilag. Placeringen må ikke ændres uden aftale med Varde Kommune.
- Afstand til nabo- og vejskel skal være mindst 10 m.
- Der skal etableres et fredningsbælte i en radius af 10 m rundt om boringen. Indenfor fredningsbæltet må der ikke anvendes pesticider, dyrkes, gødskes eller i øvrigt anbringes eller bruges stoffer på en måde der kan udsætte boringen for forurening.
- Der skal etableres en beskyttelseszone med en radius på 25m omkring vandindvindingsboringer (Miljøbeskyttelseslovens § 21b). Inden for beskyttelseszonen må der ikke anvendes pesticider, dyrkes eller gødes i forbindelse med erhvervsmæssig eller offentlig anvendelse af jorden.
- Ansøger er ansvarlig for at sikre de nødvendige afstande imellem boringen og forsyningsledninger (el, drikkevand, gas, spildevand, telefon). Hvis eksisterende forsyningsledninger forhindrer den angivne boringsplacering, skal kommunen kontaktes for at finde en alternativ placering.
- Generelle vilkår mv. for FORELØBIG tilladelse til vandindvinding fra vandværksboring" jf. vedlagte bilag er gældende.

Side 3 / 12

4. Prøvepumpning

- Prøvepumpning skal foretages i minimum 2 uger.
- Der skal udtages vandprøve fra boringen, som skal analyses for parametrene i overensstemmelse med kontrolprogrammet for boringskontrol i drikkevandsbekendtgørelsens⁴ bilag 8 herunder:
 - Diverse kemiske parametre
 - Relevante "andre uorganiske sporstoffer"
 - Pesticider og nedbrydningsprodukter
 - Relevante "andre organiske mikroforureninger"
 - Samt kim 22°C, coliforme bakterier, E-coli og intestinale enterokokker

⁴ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen). Bek. nr. 1272 af 31. oktober 2025



5. februar 2026

- Prøvetagning for "andre uorganiske sporstoffer", "pesticider og nedbrydningsprodukter" samt "andre organiske mikroforureninger" skal foretages lige inden prøvepumpningen standses.
- Prøverne skal udtages af akkrediteret prøvetager og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre analyserne.

Dokumentnr.: 9289131
Sagsnr.: GEO-2025-06043
Ref.: Connie Kjær Kristensen

5. Udledning af ren- og prøvepumpningsvand til grøft

- Vandet skal udledes til regnvandssystemet. Vandet ledes til grøften umiddelbart efter regnvandsbassinet som vist på Figur 2.

Side 4 / 12



Figur 2: Udledning af ren- og prøvepumpningsvand til grøft syd for regnvandsbassin

- Udledningen fra ren- og prøvepumpning skal foregå i overensstemmelse med ansøgningen og så der ikke opstår overfladiske afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt.
- Indholdet af opløst jern (ferrojern) i vandet, der ledes til grøften, skal være mindre end 0,5 mg/l. Der skal fremsendes analyseresultater, der dokumenterer indholdet af ferrojern, til Varde Kommune inden udledningen påbegyndes.



5. februar 2026

- Udledningen fra ren- og prøvepumpningen må ikke give anledning til gener for vejen, jernbanen eller naboarealer.
- Kommunen kan tilbagekalde tilladelse til udledning, hvis der er miljømæssige forhold, som gør, at udledningen ikke kan tillades længere.

Dokumentnr.: 9289131
Sagsnr.: GEO-2025-06043
Ref.: Connie Kjær Kristensen

6. Kontrol

- Der skal monteres flowmåler på boringen. Varde Kommune eller ligestillet myndighed kan til enhver tid stille ændrede krav om type af vandmåler og vilkår for indberetning af oppumpede vandmængder.

Side 5 / 12

7. Ansøgning om endelig indvindingstilladelse

- Boringerne må ikke lede drikkevand til forbrugerne før kommunen har meddelt endelig indvindingstilladelse.

Vurdering i forhold til miljøvurderingsloven

Varde Kommune har modtaget en screening, og har afgjort at den ansøgte tilladelse ikke kræver en miljøvurdering, se bilag 6.

I forbindelse med den nye boring forventes en sænkning af vandstanden i en nærliggende § 3-søer på mindre end 1 cm, imens der ikke forventes en tilstandsændring i Natura2000-områder. Screeningen af Oksbøl Vandværks nye boring viste, at indvindingen fra boringen ikke udgør en væsentlig påvirkning af miljøet, herunder våde naturområder, søer og vandløb.

Afgørelsen om at den nye boring ikke kræver miljøvurdering, er truffet efter bekendtgørelsen om miljøvurderinger.

Screeningen har været i 2 ugers høring hos berørte myndigheder (Region Syddanmark).

Kommunen har ikke modtaget bemærkninger inden for tidsfristen.

Partshøring

Der er foretaget partshøring af afgørelsen hos ansøger. Der er ikke modtaget høringssvar, som har medført ændringer i afgørelsen.

Samlet vurdering

En beskrivelse af sagens behandling ses i bilag 1.

Varde Kommune har besluttet at meddele denne tilladelse på baggrund af de anførte oplysninger.



5. februar 2026

Offentliggørelse

Denne tilladelse inkl. afgørelsen om at der ikke skal foretages miljøvurdering er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Dokumentnr.: 9289131

Sagsnr.: GEO-2025-06043

Ref.: Connie Kjær Kristensen

Klagevejledning

I kan klage over afgørelsen om etablering af boringen samt vurderingen i forhold til miljøvurderingsloven, hvilket er beskrevet i bilag 5. Klagefristen udløber 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Side 6 / 12

Da der skal udføres bygge- og anlægsarbejde, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet og kun hvis der ikke forinden er indgivet klager (Vandforsyningslovens §78 stk. 3).

Aktindsigt

I kan ifølge Forvaltningsloven anmode Varde Kommune om aktindsigt i denne afgørelse. Det gør I ved at henvende jer til Varde Kommune, og henvise til denne sag.

Supplerende oplysninger

Varde Kommune har tilsyn med, at de stillede betingelser overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen tilbagekalde tilladelsen uden erstatning ifølge vandforsyningslovens § 34. Tilladelsen kan desuden tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger som har væsentlig betydning. Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes efter lovens § 84.

Hvis I har spørgsmål eller lignende, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Connie Kjær Kristensen

Biolog

E cokb@varde.dk



5. februar 2026

Bilag

Bilag 1: Sagens behandling
Bilag 2: Detaljekort 1:5.000
Bilag 3: Oversigtskort 1:25.000
Bilag 4: Generelle vilkår
Bilag 5: Klagevejledning – Vandforsyningsloven, Miljøvurderingsloven og Miljøbeskyttelsesloven
Bilag 6: Screening efter miljøvurderingsloven

Dokumentnr.: 9289131
Sagsnr.: GEO-2025-06043
Ref.: Connie Kjær Kristensen

Side 7 / 12

Kopi af afgørelsen er sendt til

PC Brøndboring – Mette Kølbæk mkc@pcdrill.dk
Danmarks Naturfredningsforening – dnvarde-sager@dn.dk
Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk
Sportsfiskerforbundet – vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk
ARKVEST – post@arkvest.dk



5. februar 2026

Bilag 1 – Sagens behandling

Dokumentnr.: 9289131

Sagsnr.: GEO-2025-06043

Ref.: Connie Kjær Kristensen

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra PC Brøndboring på vegne af Oksbøl Vandværk om tilladelse til etablering af en ny boring beliggende på vandværkets egen grund på Strandvejen 25A i Oksbøl.

Baggrund

Oksbøl Vandværk har tre indvindingsboringer, men er udfordret med okker, specielt i en af boringerne. Vandværket ønsker en ny boring, for at kunne nedsætte den oppumpede mængde fra de eksisterende boringer. Samtidig ønskes en dybere boring for at sikre forsyningen mod forurening. Indvindingsmængden ændres ikke.

Side 8 / 12

Vandværket har tilbage i 2023 fået en større indvindingstilladelse, da de har overtaget forsyningen af Billum Vandværks forsyningsområde.

Boringen ønskes udført på matr. nr. 13c Skødstrup By, Ål, som er ejet af Oksbøl Vandværk.

Den ønskede placering af boringen fremgår af bilag 2.

Boringen etableres som en filtersat boring og forventes ført til en dybde af maksimalt 170 m u.t.. Boringen etableres med en diameter på 220 mm.

Boringen skal anvendes til indvinding.

Der søges desuden om tilladelse til at udlede det oppumpede vand fra ren- og prøvepumpningen.

Ren- og prøvepumpning

Der forventes oppumpet 840-1680 m³ fra boringen i forbindelse med renpumpningen samt omkring 17.640 m³ fra boringen i forbindelse med prøvepumpningen. Den samlede oppumpning til ren- og prøvepumpning vil således være ca. 18.500-19.500 m³.

Det oppumpede vand skal udledes til DIN Forsynings regnvandsledning. Vandet skal ledes i en grøft, der løber langs matr. nr. 13c Skødstrup By, Ål.

Vandet skal ledes til grøften umiddelbart efter forsyningens regnvandsbassin. Det skal sikres, at der ikke ledes okkerholdigt vand til regnvandssystemet.



5. februar 2026

Områdets Geologi

Landskabet og de terrænnære jordlag i området omkring Oksbøl er karakteriseret ved at omfatte dele af det vestlige Jyllands klitlandskab, der er dannet efter sidste istid, en bakkeø fra den næstsidste istid (Varde bakkeø) samt i mindre grad postglaciale marskområder.

De kvartære aflejringer underlejres af prækvartære, øvre miocæne lag. Varde Bakkeø genkendes som det relativt højt beliggende terræn i den østlige/nordøstlige del af det regionale område, som terrænnært domineres af smeltevandssand og i mindre grad af moræneaflejringer, mens den vestlige del af området fremstår som klitlandskab.

Den geologiske viden for området er sammenfattet i den geologiske principskitse, som ses i Figur 3.

Området ved Oksbøl er karakteriseret ved en SØ-NV begravet dalstruktur, der gennemskærer de underliggende prækvartære aflejringer. Dalstrukturen er opfyldt af lerede og sandede aflejringer. I den øverste del af den kvartære lagserie ses en vekslen mellem sandede, til tider grusede, aflejringer med meget varierende udbredelse og mægtighed, og mindre sammenhængende lerede aflejringer, der dog ofte er af begrænset mægtighed.

Oksbøl Vandværk indvinder drikkevand fra et udbredt, velydende, frit primært grundvandsmagasin i kvartære aflejringer (sand 3). Der er observeret vandspejlskoter fra ca. +9,0 til +3,0 DVR90 og strømningsretning sydligt mod Ho bugt⁵.

Magasinet er ikke beskyttet af lerlag og området har stor sårbarhed.

En af vandværkets borer har været boret ned til 170 m.u.t. men var ikke filtersat i denne dybde. Det ses flere beskyttende lerlag, se figur 3.

Ved at lave en boring til omkring 170 meters dybde vil der opnås en bedre beskyttelse mod forurening.


Dokumentnr.: 9289131
Sagsnr.: GEO-2025-06043
Ref.: Connie Kjær Kristensen

Side 9 / 12

⁵ Swecos notat: Øget indvinding og påvirkning af grundvand og naturtyper m.v. Februar 2023



5. februar 2026

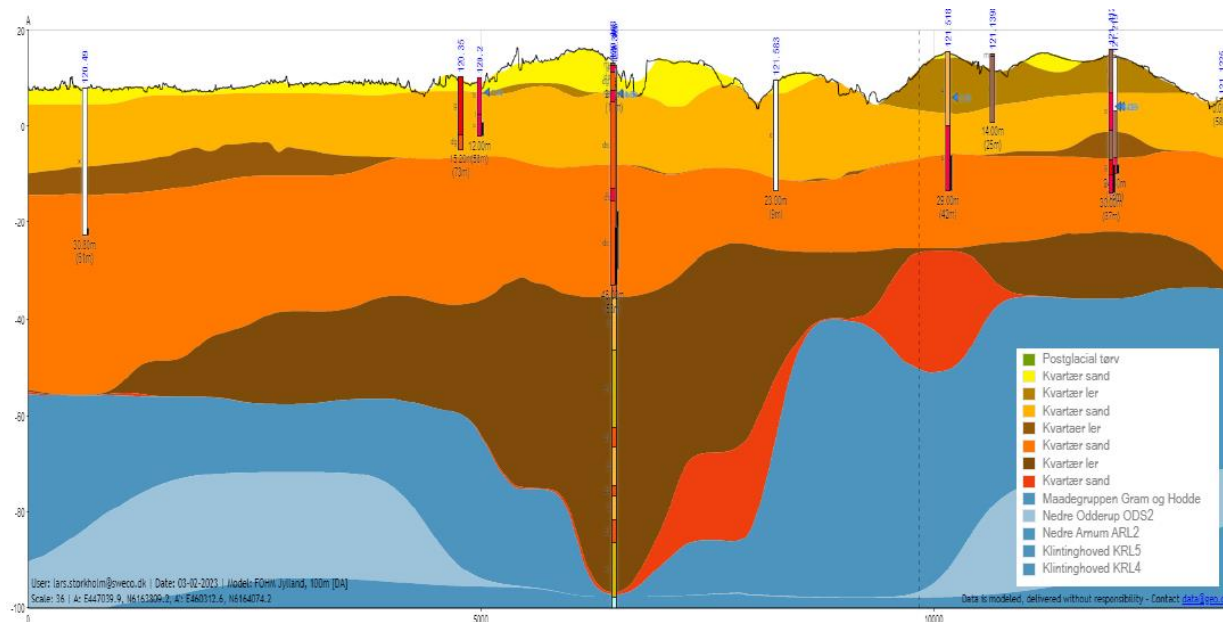

3
sen

Figur 3 Geologisk ramme og profilsnit, GeoAtlas (FOHM-model) Retning SØ-NV. Fra Sweco's notat udarbejdet i forbindelse med ansøgning om øget indvinding⁵.

Indvindingens påvirkning af det hydrologiske system

Indvindingen vil være kortvarig og vare i 2-3 uger. Boringen skal filtersættes i det dybe grundvandsmagasin uden direkte hydraulisk kontakt til det øvre grundvandsmagasin. Det vurderes således at indvindingen ikke vil medføre en væsentlig afsænkning eller registrerbar påvirkning af omgivelserne.

Kildefeltets borer er placeret ca. 700 meter fra nærmeste målsatte vandløb Ål Enge. Vandløbet er målsat som god økologisk tilstand.

Det oppumpede vand vil ledes til regnvandssystemet, som ender i Ål Enge, så det oppumpede vand vil ledes til vandløbet.

Indvindingens påvirkning af § 3-områder

Det vurderes at der ikke vil være en vedvarende sænkning af grundvandsstanden fra indvindingen.

En BEST-beregning viser meget små påvirkninger (mindre end 1 cm) på nærliggende §3-beskyttet sø.



5. februar 2026

Med henvisning til afsnittet "indvindingens påvirkning af det hydrologiske system" vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af naturområder eller beskyttede arter.

Dokumentnr.: 9289131

Sagsnr.: GEO-2025-06043

Ref.: Connie Kjær Kristensen

Indvindingens påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder

Nærmeste Natura 2000 område er beliggende 460 meter syd for boringen.

Side 11 / 12

Der er fundet strandtudse 500 meter fra boringen, og der er mulighed for, at odder kan anvende område, men den er ikke fundet.

Det vurderes at der ikke vil være en vedvarende sænkning af grundvandsstanden fra indvindingen. Med henvisning til afsnittet "indvindingens påvirkning af det hydrologiske system" vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af naturområder eller beskyttede arter.

Indvindingens påvirkning af andre boringer

Nærmeste boring er en havevandingsboring beliggende ca. 440 meter fra den kommende indvindingsboring. Der er ingen aktive markvandings- eller husholdningsboringer indenfor 1 kilometer fra boringen.

Den fremtidige indvindingsmængde vil være uændret, og indvindingen vil ske fra et dybere magasin, der ikke har forbindelse til det terrænnære magasin hvorfra der indvindes til havevanding og markvanding.

Fredede områder

Boringen placeres ikke på fredet areal.

Fredskov

Boringen er ikke placeret i fredskov.

Andet

Kildefeltet ligger nær en elledning og jernbane. Det er vandværkets ansvar at søge andre tilladelser, såfremt det er nødvendigt.

Forureningskilder

Boringen ønskes placeret mere end 300 m fra nærmeste grund, som er kortlagt på V1 eller V2 efter jordforureningsloven.

Nærmeste V2 kortlagte grund er placeret 1.500 meter sydøst for boringen og nærmeste V1 kortlagte grund ligger 1.200 meter mod nord.

Begge grunde ligger udenfor vandværkets nuværende indvindingsopland. Indvindingsoplandet går mod nord og den V2 kortlagte grund vil heller ikke



5. februar 2026

være beliggende indenfor det kommende indvindingsopland. Der er ingen kortlagte grunde indenfor vandværkets nuværende indvindingsopland.

Dokumentnr.: 9289131
Sagsnr.: GEO-2025-06043
Ref.: Connie Kjær Kristensen

Der er mere end 300 m til nærmeste nedsivningsanlæg.

Plangrundlag

Vandforsyningsplanen

Den gældende vandforsyningsplan for Varde Kommune er "Vandforsyningsplan 2013-2023". Denne tilladelse vurderes at være i overensstemmelse med den gældende vandforsyningsplan.


Side 12 / 12

Planen for råstofindvinding

Den gældende råstofplan er "Råstofplan 2020" som er udarbejdet af Region Syddanmark. Denne tilladelse vurderes at være i overensstemmelse med den gældende råstofplan.

Vandplanen

Den gældende vandplan er "Vandområdeplaner 2021-2027" som er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet. Varde Kommune hører under Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, henholdsvis hovedvandomland 1.8 Ringkøbing Fjord og 1.10 Vadehavet. Denne tilladelse vurderes at være i overensstemmelse med den gældende vandområdeplan.

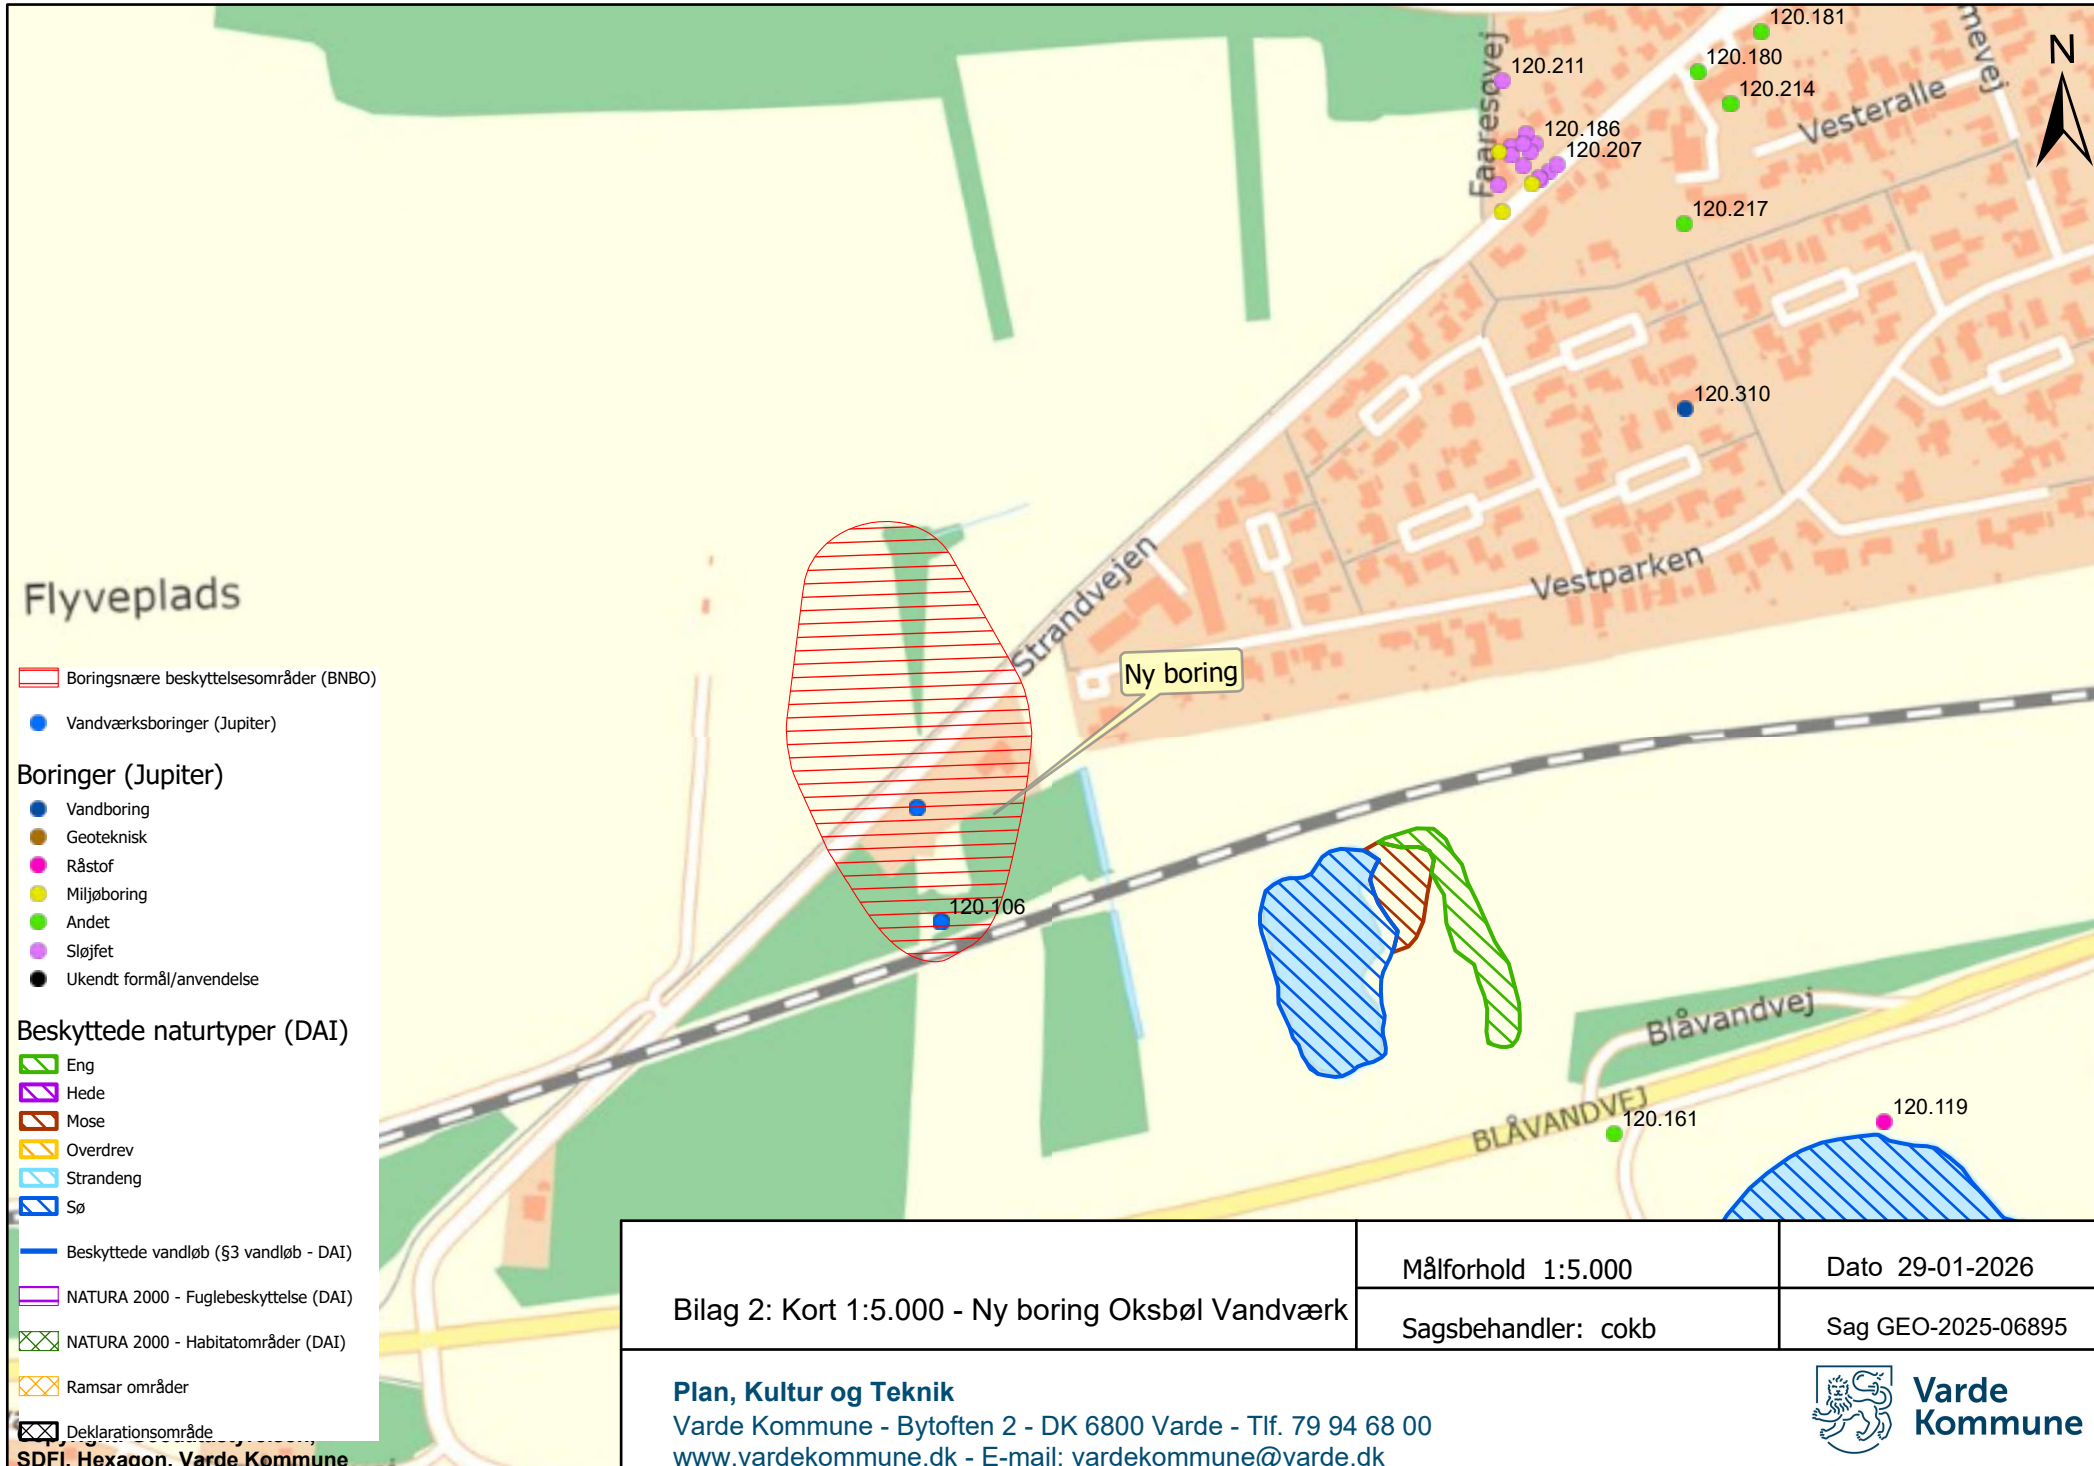

Flyveplads

- Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
- Vandværksboringer (Jupiter)

Boringer (Jupiter)

- Vandboring
- Geoteknisk
- Råstof
- Miljøboring
- Andet
- Sløjfet
- Ukendt formål/anvendelse


Beskyttede naturtyper (DAI)

- Eng
- Hede
- Mose
- Overdrev
- Strandeng
- Sø

- Beskyttede vandløb (§3 vandløb - DAI)
- NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse (DAI)
- NATURA 2000 - Habitatområder (DAI)
- Ramsar områder
- Deklarationsområde

SDFI, Hexagon, Varde Kommune

Bilag 2: Kort 1:5.000 - Ny boring Oksbøl Vandværk	Målforhold 1:5.000	Dato 29-01-2026
	Sagsbehandler: cokb	Sag GEO-2025-06895
Plan, Kultur og Teknik Varde Kommune - Bytoften 2 - DK 6800 Varde - Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk - E-mail: vardekommune@varde.dk  Varde Kommune		

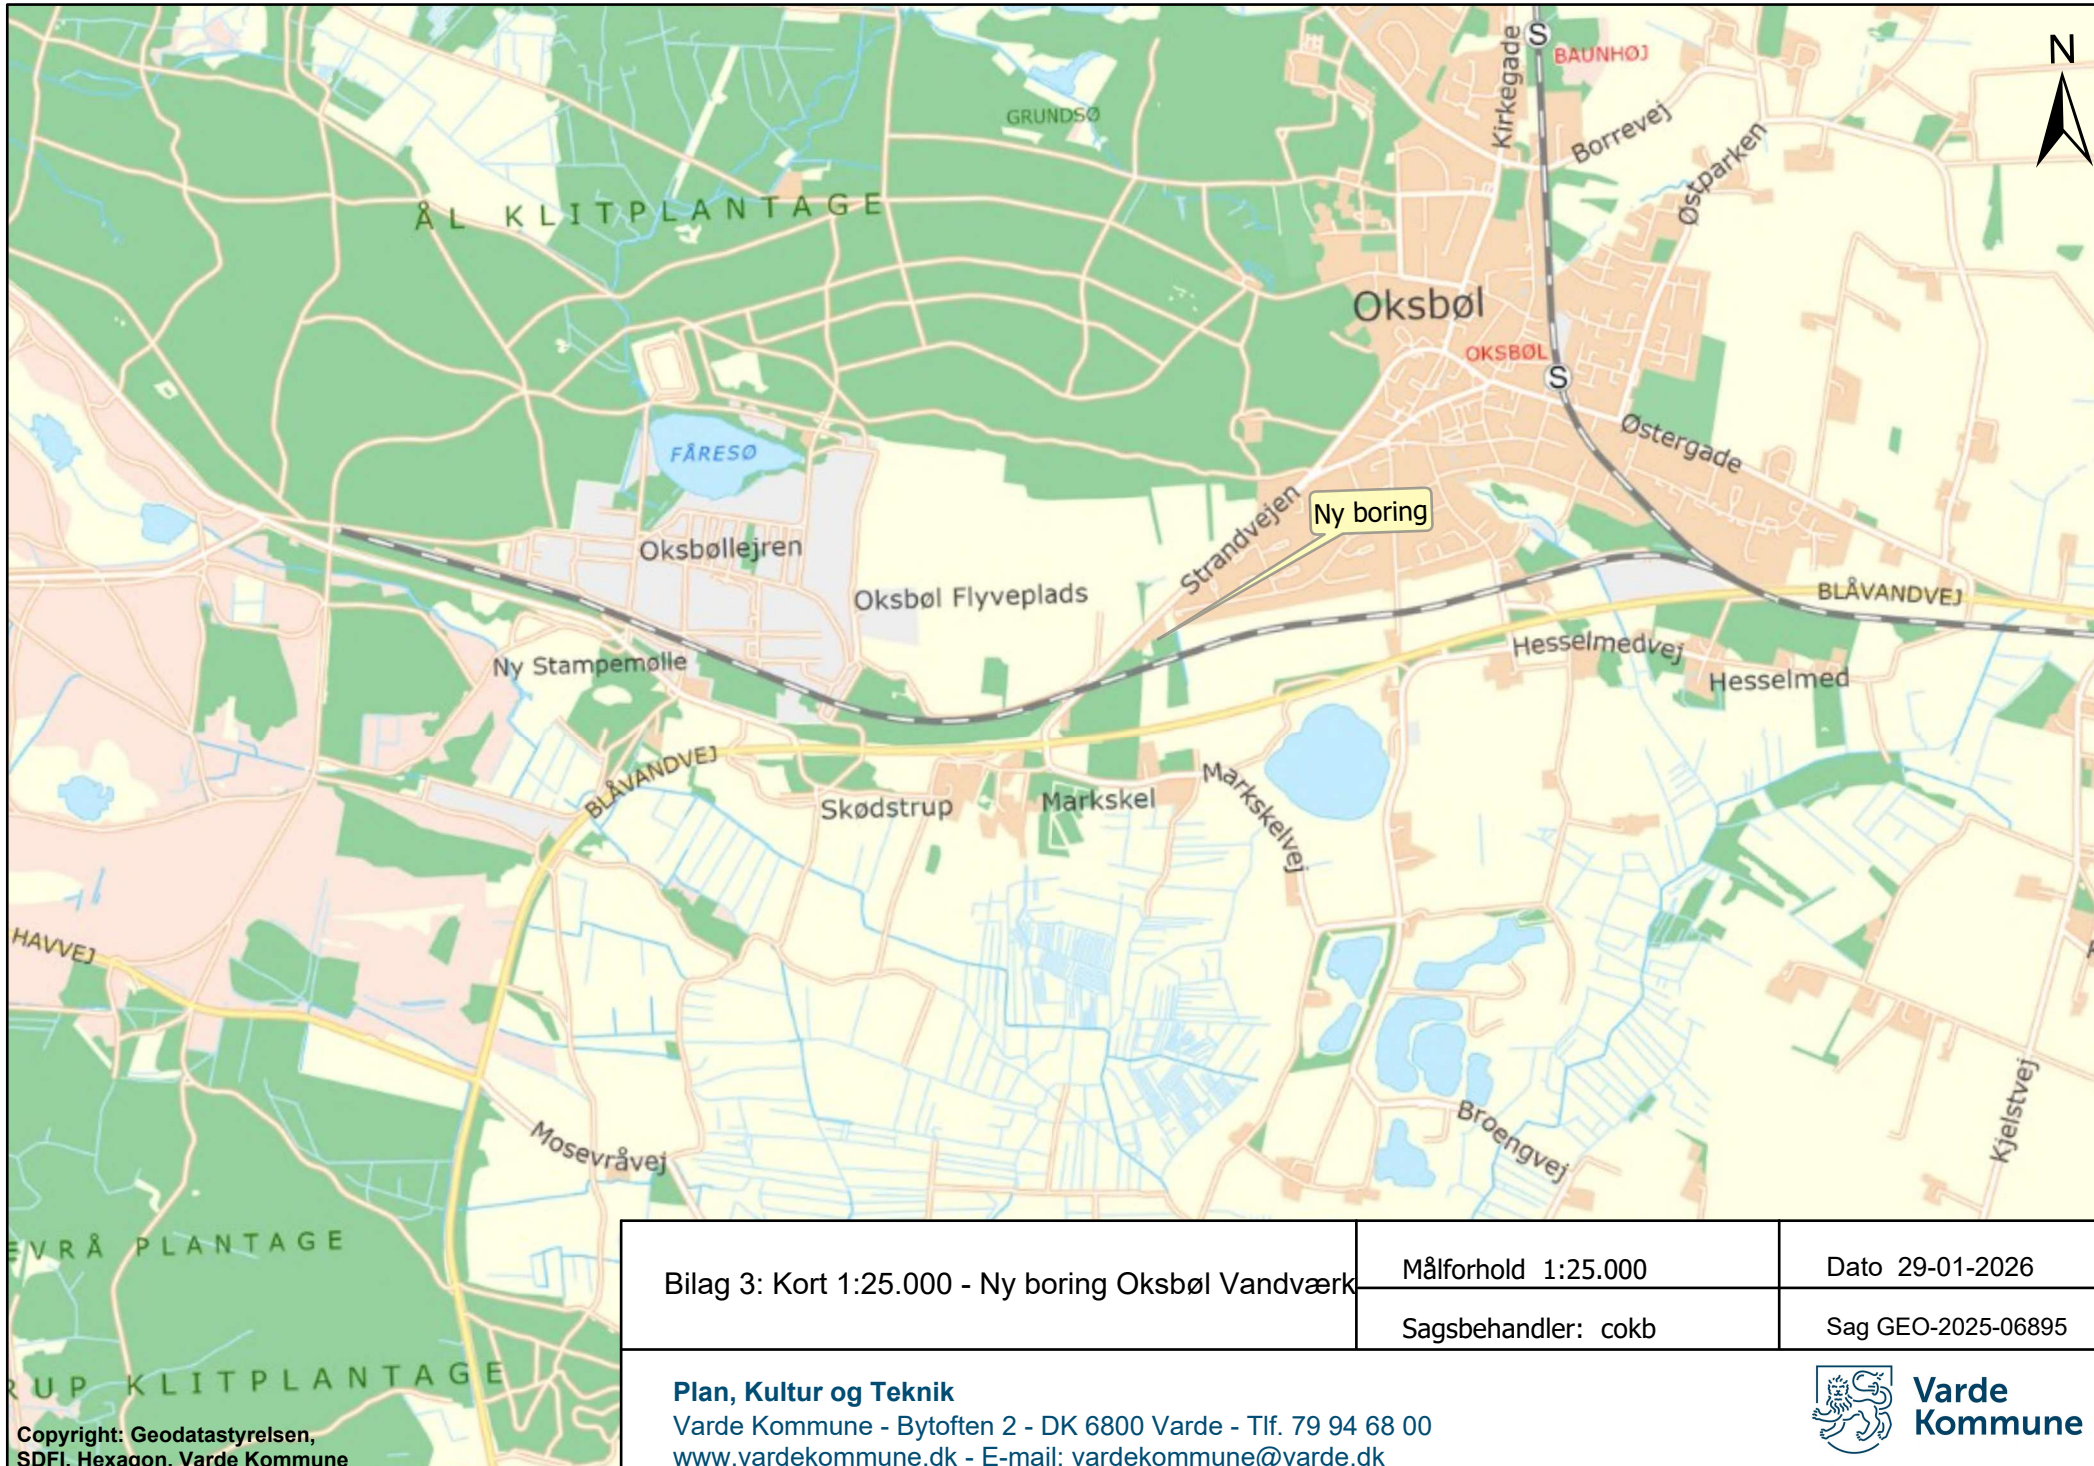

Bilag 3: Kort 1:25.000 - Ny boring Oksbøl Vandværk

Målforhold 1:25.000

Dato 29-01-2026

Sagsbehandler: cokb

Sag GEO-2025-06895

Plan, Kultur og Teknik

Varde Kommune - Bytoften 2 - DK 6800 Varde - Tlf. 79 94 68 00
www.vardekommune.dk - E-mail: vardekommune@varde.dk



**Varde
Kommune**

Bilag 4

Generelle vilkår m.v. for foreløbig tilladelse til vandindvinding fra vandværksboring.

Boring og anlæg

- A Bygge- og anlægsarbejder må ikke sættes i gang før 4 uger efter tilladelsen er meddelt af hensyn til eventuelle klager. Hvis tilladelsen er påklaget før klages fristens udløb, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger.
- B Etablering og sløjfning af boringer og brønde skal udføres af personer der opfylder de fastsatte krav i Bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013.
- C Anlægget må kun benyttes til det tilladte formål.
- D Vand fra anlægget må ikke uden kommunens tilladelse anvendes til drikkevand eller til vanding eller afvaskning af gartneriafgrøder, der fortæres i rå tilstand, og som dyrkes med henblik på salg.
- E Boringer skal prøvepumpes i mindst 4 timer og med en pumpe med mindst samme ydelse som den godkendte.
Prøvepumpningsresultaterne indføres på skema, der sendes til Varde Kommune.
- F Boringen skal sikres mod grundvandsforurening, jf. anvisningerne i Bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013, om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Forerøret skal føres mindst 50 cm over terræn eller 20 cm over bund af tørbrønd, og sugerør forsynes med hætte med tætsluttende gummiring ved forerørets top (forerørsforsegling).
- G Omkring boringen skal der indrettes en fritliggende, let tilgængelig overbygning/tørbrønd, som ikke må tjene andre formål end beskyttelse af boring og tilhørende installationer.
- H Overbygning/tørbrønd udføres tæt mod vandindtrængning. Overkanten skal føres mindst 30 cm over terræn, og tørbrønden skal være dækket af fast og tætsluttende dæksel i beton eller dørklader af stål.
Overbygningens/tørbrøndens bund skal være mindst 1 m over højeste grundvandsspejl. Der må ikke være terrænfald hen mod overbygningen/brønden. Gennemføringer af rør og kabler skal være tætte, og der skal være en tæt forerørsafslutning. Etablering af en tæt bund i overbygningen/tørbrønden kan undlades, hvis bunden af overbygningen/tørbrønden altid er mindst 1 m over det højest forekommende grundvandsspejl.
- I Indvindingsanlægget skal være indrettet således, at der kan foretages pejlinger af grundvandet i boringen, både når vandspejlet er i ro, og når anlægget er i drift. Pejlestudsen skal have en indvendig diameter på min. 25 mm.
- J Nye boringer eller erstatningsboringer må kun udføres med kommunens forudgående tilladelse.
- K Indvindingsanlæggets pumpekapacitet samt målemetode m.v. må kun ændres efter forudgående godkendelse fra kommunen.
- L Ved nedlæggelse, eller hvis anlægget af andre grunde tages ud af drift, skal boringen sløjfes efter brøndborerbekendtgørelsen BEK nr. 1260 af 28/10/2013. Anmeldelse skal ske til kommunen mindst 14 dage før arbejdets udførelse.
- M Vandindvindingsboringer skal være etableret med aflåst overbygning samt alarm.
Bestemmelserne om sikring af boringen kan til en hver tid ændres af kommunalbestyrelsen.

Tilladelse

- N Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere af ejendommen.
- O En tilladelse til vandindvinding kan tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år
- P Kommunen kan begrænse eller bringe indvindingen til ophør hvis der ved vandindvindingen sker uacceptable ændringer af bestående forhold (f.eks. på vandværksinteresser samt vandløb og § 3-områder). Spørgsmål om erstatning afgøres af taksationsmyndigheden, såfremt der ikke kan opnås enighed herom.

Kontrol

- Q Opgørelse over den indvundne vandmængde foretages ved, at anlægget forsynes med el- eller vandmåler som angivet i tilladelsen. Målemetoden må ikke ændres uden forudgående aftale med tilladelsesmyndigheden. Ejeren skal aflæse denne ved årets afslutning.
- R Ejeren skal registrere de årlige indvundne vandmængder. Oplysningerne skal opbevares i 5 år. På forlangende skal ejeren indsende oplysningerne til Varde Kommune.
- S I medfør af vandforsyningslovens § 23, er ejeren erstatningspligtig for skader, som volder i bestående forhold ved forandringer af grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.

Bilag 5

Klagevejledning – Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven og Miljøvurderingsloven

I henhold til Vandforsyningslovens¹ §§ 75 og 80 kan følgende klage over tilladelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet

Varde Kommunes vurdering af det ansøgte i forhold til VVM-reglerne kan ifølge § 49 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)² påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. De klageberettigede er:

- Miljø- og fødevareministeren
- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens³ §§ 91 og 98 kan følgende klage over tilladelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Forbrugerrådet (væsentlige og principielle afgørelser)
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller varetager væsentlige rekreative interesser (ved ønsket underretning jf. §76 stk. 1)
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttet natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser

Klagefristen udløber 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. Klagen skal være godkendt og der skal være betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du klager via Klageportalen (Miljø- og Fødevarerklagenævnet), som du finder et link til på <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

¹ Lov om vandforsyning m.v., (Vandforsyningsloven), Lov nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 602 af 10. maj 2022

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023

³ Lov om Miljøbeskyttelse, (Miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. Nr. 5 af 3. januar 2023

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Teknik og Miljø, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis der i forbindelse med tilladelsen skal udføres bygge- og anlægsarbejde (f.eks. borearbejde), må dette ikke sættes i gang før klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke forinden er indgivet klager (§78 stk. 3).

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

Bilag

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet er beskrevet i SAB'en der er medsendt ansøgningen.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ole Wiil, Oksbøl Vandværk Strandvejen 25a 6840 Oksbøl 21757244 Formand@oksvand.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Mette Kølbæk ved PC Brøndboring Brøndborervej 1, 7840 Højslev 92722749 mkc@pcdrill.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Strandvejen 25A 6840 Oksbøl Skødstrup By, Ål 13c.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se ansøgningen

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: Se ansøgningen	
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 2) d) iii) vandforsyningsboringer
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Fremtidigt befæstet/bebygget areal: Max 2 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej der er ikke behov for grundvandssænkning Max 2 m ² 3,2 m ³ - Råvandsstation 1,6 m Der skal ikke foretages nedrivning	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Ca. 100 m ³ vand til boreprocessen Opboret materiale. dvs. sand, ler grus mm samt boremudder. Materialerne bortkøres til godkendt deponi. Filtersand og bentonit til filtersætning Ca. 5 ton filtersand og ca. 27 ton bentonit Vandet fra renpumpningen forventes at blive ledt til omkringliggende terræn. Vandet fordeles således der ikke opstår erosion på omgivelserne. I forbindelse med renpumpningen forventer vi at udlede 35 m ³ /t i 24-48	

	timer svarende til 840-1680 m³. I forbindelse med prøvepumpningen forventer vi at skulle pumpe i op til 21 dage med 35 m³/t svarende til 17.640 m³. Det vil blive ført tilsyn med udledningen i hele perioden således der ikke sker oversvømmelse af områderne. 4 uger fra borestart. Opstart afhænger af godkendelse fra kommunen.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der genereres ingen affald i driftsfasen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der genereres ingen affald i driftsfasen.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒	☒	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☒	☐	BEK nr. 1260 af 28/10/2013 (Udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land) BEK nr. 2361 af 26/11/2021 (Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg)
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☒	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☒	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (BEK nr. 844 af den 23. juni 2017) Kap. 9 §18
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (BEK nr. 844 af den 23. juni 2017) Kap. 9 §18
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x	x	Hvis arbejdet udføres i efterår / vinterperioden, vil der være behov for belysning på arbejdspladsen. Lyset er placeret i toppen af masten på riggen ca. 15 meter over jorden. dette vil kunne belyse naboarealer.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for		x	

større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 190 m til sø
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 160 m til fredskov.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 475 m
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Det forventes ikke at der vil ske påvirkning. Hvis grundvandsmagasinet påvirkes, vil det sandsynligvis være en lokal sænkningstragt omkring boringen. Efter borearbejdet vil der blive foretaget prøvcpumpning, hvor vandet pumpes til terræn eller anvist recipient, alt efter aftale med kommunen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja	X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Ja	X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Ja	X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Ja	X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Ja	X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 03-04-2025 Bygherre/anmelder: Mette Kølbæk

M. Kølbæk

Poul Christiansen A/S
Brøndborevej 1 - 7840 Højslev
Tlf.: 97 53 52 22 - CVR: 39330016
www.pcdrill.dk

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Officielle noter

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EF-tidende 2001, nr. L 197, s. 30, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om

vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-tidende 2014, nr. L 124, side 1.

Myndighedsscreening

Dato: 21. januar 2026
Ref.: cokb
Sagsnr.: GEO-2025-06043
Dokumentnr.: 9287889

Myndighedsscreening					
	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?			x		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen? - driftsfasen?			x		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			x		
			x		

Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?					
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			x		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000)?			x		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?			x		Der er ikke registreret bilag IV arter i området.
Forventes området at rumme danske rødlistearter?		x			Der er registreret perleugle, sandterne og havørn, men det vurderes ikke at en ny boring vil påvirke arterne.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj, lys og luft)?			x		

Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			x		Boringen placeres på vandværkets egen grund tæt på to eksisterende boringer.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			x		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?			x		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).					Der vil ikke være påvirkning, da indvundne vandmængde ikke øges. Indvindingen fordeles over endnu en boring i samme kildefelt. I forbindelse med prøvepumpningen vil der i en periode på 4-6 uger oppumpes maksimalt 20.000 m ³ ekstra, dette vand vil enten udledes på overfladen og vil løbe til nærliggende grøft eller udledes direkte til grøften.
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.					Ingen
Miljøpåvirkningsgrad og –kompleksitet.			x		Ringe grad af påvirkning. Der vil ske en oppumpning af grundvand, som vil ledes ud på jordoverfladen eller i nærliggende grøft. Hvis boringen skal bruges som vandværksboring, vil der blive indvundet en større mængde grundvand, men da boringen er placeret i et eksisterende kildefelt og den samlede indvindingsmængden ikke øges, vil påvirkningen være ringe.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.					Lille
Miljøpåvirkningens: - Varighed					Boring og prøvepumpning har en varighed på op til 6 uger. Hvis boringen anvendes som vandværksboring vil varigheden blive mange år.

- Hyppighed - Reversibilitet		Der foretages én boring, arbejdet kan gøres på mindre end en uge. Herefter 4-6 ugers prøvepumpning. Pumperne kan stoppes og boringen sløjfes, så fuld reversibel
---	--	--

Myndighedens konklusion			
	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er miljøvurderingpligtigt?		x	

Dato: 21. januar 2026

Sagsbehandler: Connie Kjær Kristensen