Idéoplæg

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning af ny højspændingsstation ved Furtmose

BAGGRUND

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra Energinet om igangsættelse af planlægningen for etablering af en ny 400 og 150 kV-højspændingsstation i to adskilte stationsområder. De to stationer skal gøre det muligt for nye store virksomheder med et højt strømforbrug at etablere sig. Samtidig skal de understøtte produktion af grøn energi, for eksempel fra solceller og vindmøller. Stationerne bygges som åbne anlæg og forbindes med kabler både imellem hinanden og til eksisterende kabelanlæg.

Med dette idéoplæg indkalder Varde Kommune idéer og forslag til den videre planlægning for de to stationer.

Idéfasen er første fase i en lang række aktiviteter frem mod realisering af projektet, hvor der skal etableres nye højspændingsstationer i form af en ny 150 kV-station og en ny 400 kV-station.

I denne fase har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag og idéer til kommunens planlægning af stationerne.

Ansøgningen er endnu ikke behandlet indgående af Varde Kommune og er ligeledes ikke behandlet politisk.

Denne indkaldelse af idéer og forslag sker efter planlovens § 23c. Indkomne synspunkter i denne indkaldelse af idéer og forslag vil indgå som bidrag i den videre proces med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

BESKRIVELSE AF ØNSKER TIL PLANPRUNDLAG

Energinet ønsker at etablere en ny 400/150 kV-station ca. 6 km øst for Varde for at imødekomme lokale behov.

Stationsområdet vil samlet dække ca. 51 hektar og bestå af to adskilte dele: én til en 400 kV-station syd for Ulvemosevej og én til en 150 kV-station ved Knoldeflodvej.

Der skal også laves ændringer i kabelføringer og tilslutning af master i området, blandt andet i forbindelse med 400 kV-luftledningen mellem Endrup og Stovstrup.

Samtidig ønsker Energinet at planlægge for et areal til en mulig fremtidig udvidelse af 400 kV-stationen på ca. 14 hektar. Se kortbilag.

Stationerne etableres som åbne anlæg. De tekniske anlæg består af tilslutning af kabler, kompenseringsspoler, filtre og transformere. De er med til at sikre stabil spænding i elnettet. Anlæggene vil kunne omforme mellem 400 kV og 150 kV, med mulighed for senere omformning mellem 150 kV og 60 kV.

Der opføres tekniske anlæg op til 14 meters højde og lynfangsmaster op til 25 meter samt op til fire manøvrebygninger på maks. 8 meters højde.

Stationerne forbindes via nedgravede 150 kV-kabler og luftledninger, og der etableres samtidig fiberkabel. Der anlægges adgangsveje til stationerne samt interne grusveje.

Selve stationsområderne bliver indhegnet med ca. 3 meter højt stålhegn (se byggefelter på kortbilag). Derudover forventes der etableret et ca. 10 meter bredt beplantningsbælte med hjemmehørende træer og buske for at reducere den visuelle påvirkning og styrke biodiversiteten. Desuden forventes store nedsivningssøer etableret, som kan opsamle og håndtere regnvand.

OMRÅDET

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for de to arealer.


Begge stationer ligger i det åbne land, der i dag anvendes til intensivt landbrug med relativt store markarealer.

EKSISTERENDE PLANLÆGNING

Området til de planlagte stationer ligger i landzone og er i kommuneplanen hovedsageligt udlagt som landområde, der ikke er omfattet af kommuneplanrammer. Områderne er ikke tidligere lokalplanlagt.

Den sydøstligste del af området til 400 kV-stationen er i dag omfattet af en kommuneplanramme (25.10.L03), der udlægger en lille delmængde til vindmøller.

Den gældende planlægning giver derfor ikke mulighed for etablering af tekniske anlæg i form af højspændingsstation. Der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg, hvor der vil blive fastlagt retningslinjer og rammebestemmelser for områderne, samt ny lokalplan med bl.a. detaljerede bestemmelser for disponering af områderne og deres konkrete indretning.

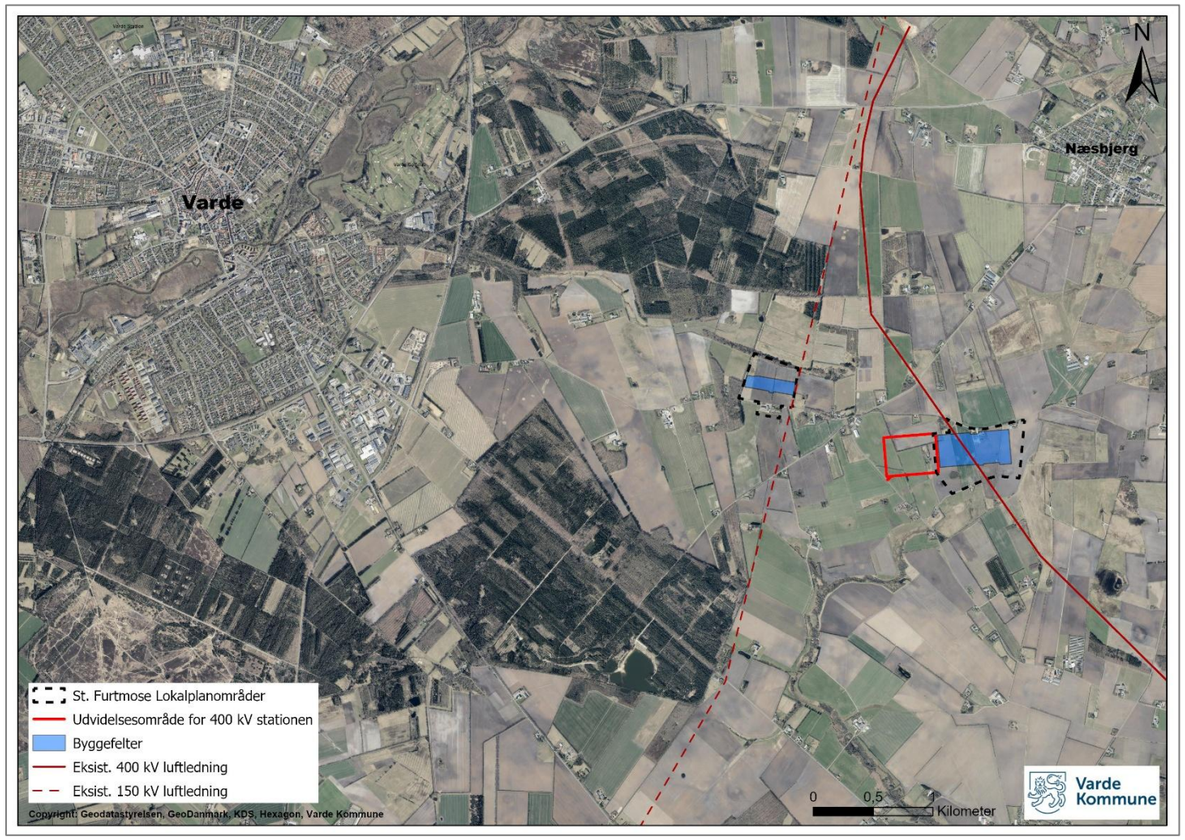

Placeringen af de to stationsområder er valgt ud fra en række hensyn, herunder grundige analyser af lokale forhold, såsom hensyn til lodsejere/naboer, natur og miljøforhold m.v. samt tekniske forhold.

Planlægningen omfatter en række hensyn til øvrige interesser i nærområdet, blandt andet:

- Grundvand og overfladevand i forhold til afledning af regnvand
- Bevaringsværdige landskaber og visuelle forhold
- § 3 beskyttet natur og Natura 2000 områder
- Spredningsveje for dyr og planter
- Bevaringsværdige kulturmiljøer og kulturarv
- Naboer i forhold til støj, trafik og magnetfelter
- Klimatilpasning

Hovedspørgsmål i planprocessen anses for at være:

- Er der forhold i omgivelserne, der er særligt sårbare overfor nye højspændingsstationer?
- Hvilke særlige hensyn bør tages til omgivelserne ved de nye højspændingsstationer?
- Er der andre emner, som bør indgå i planlægningen?

Idéoplæg

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning af ny højspændingsstation ved Furtmose

LOV- OG PLANGRUNDLAG

Ansøgningens realisering forudsætter politisk vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan med tilhørende miljøvurdering. Sideløbende skal der gennemføres en miljøvurdering af hele projektet. Det sker gennem en miljøkonsekvensrapport, som er nødvendig for at få en § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven. Varde Kommune er myndighed for begge processer. På nuværende tidspunkt forventes miljøvurderingerne for plangrundlaget og projektet at skrives i én samlet rapport.

I vurderingerne indgår blandt andet undersøgelser af planerne og projektets visuelle og landskabelige fremtoning, støj, natur og grund-/regnvand.

DEN VIDERE PLANLÆGNING OG KRAV

Når denne idéfase er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag af byrådet i forbindelse med principbehandlingen af ansøgningen om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

Beslutter byrådet, at planarbejdet kan igangsættes, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og én lokalplan med tilhørende miljøvurdering for de to stationer.

I en 8 ugers høringsperiode får borgerne mulighed for at komme med bemærkninger til planforslagene og miljøvurderingen af plan og projekt. Indkomne bemærkninger fra den 8 ugers høringsperiode vil indgå i Byrådets endelige behandling af kommuneplantillæg og lokalplan.


HØRINGSPERIODE

Idéoplægget er i offentlig høring i 4 uger fra **fredag d. 6. november 2026 til søndag d. 6. december 2026.**

FORSLAG, IDEER OG KOMMENTARER SENDES TIL:

Idéer og forslag til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning, skal være modtaget hos Varde Kommune **senest søndag d. 6. december 2026.**
Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes via høringsportalen på Varde Kommunes hjemmeside www.varde.dk → "kommunen" → "høring og afgørelser" eller som brev til

Varde Kommune
Plan, GIS og Bæredygtig Udvikling
Bytoften 2
6800 Varde

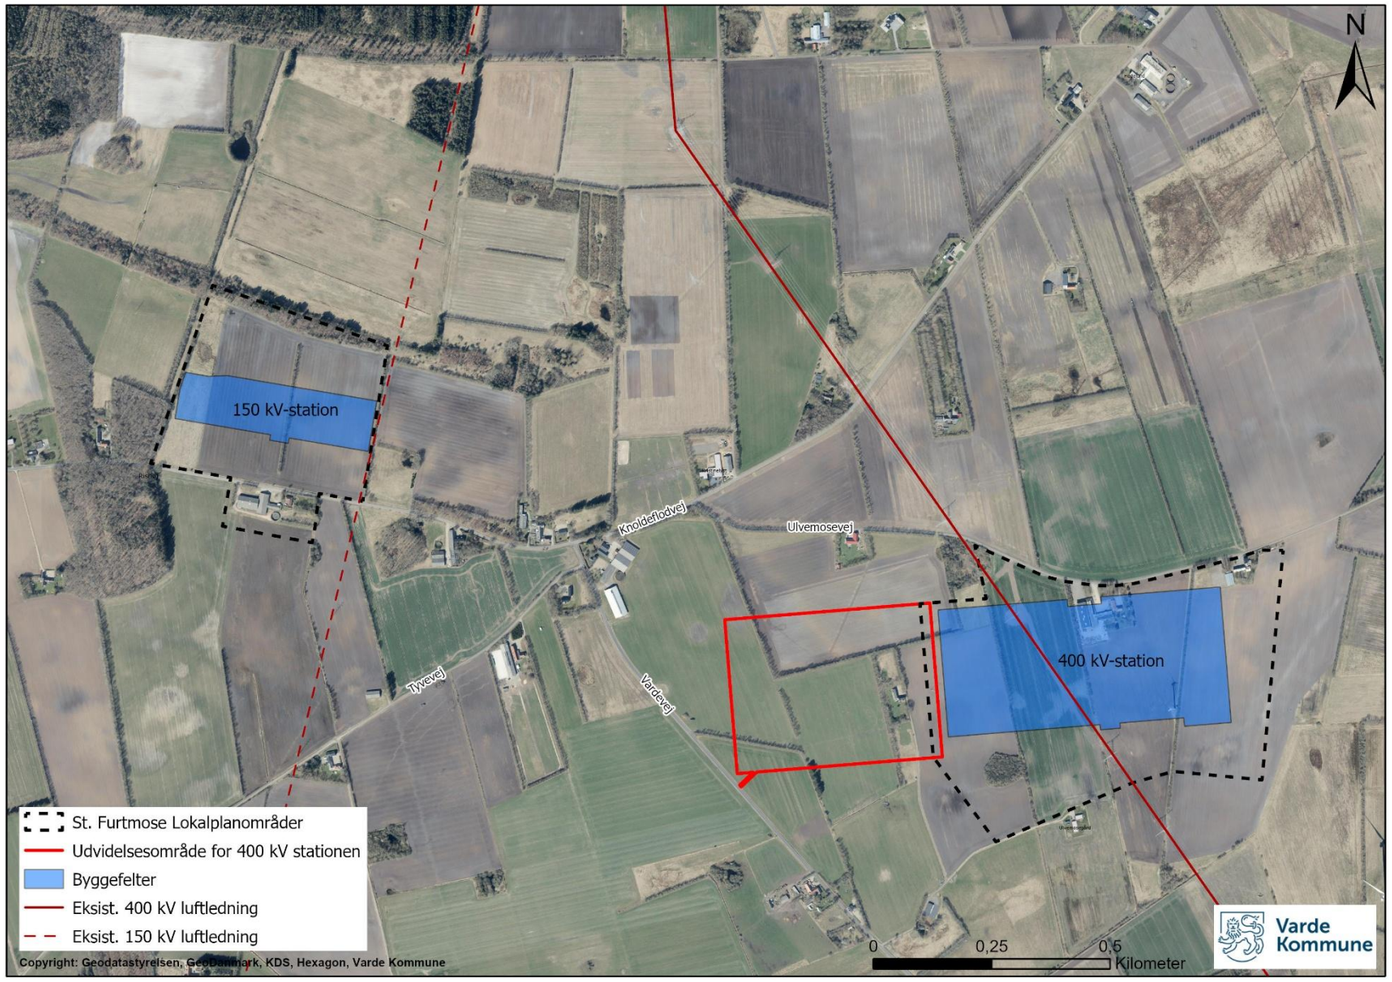

OPLYSNINGER KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL:

Plan, GIS og Bæredygtig Udvikling, Varde Kommune

Telefon: 7994 7431 eller e-mail planogby@varde.dk

Idéoplæg

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning af ny højspændingsstation ved Furtmose

VISUALISERINGER

Foreløbige visualiseringer af de to anlæg

Foreløbige visualisering af 400 kV-station



Nuværende forhold



Foreløbige fremtidige forhold

Idéoplæg

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning af ny højspændingsstation ved Furtmose

Foreløbige visualisering af 150 kV-station



Nuværende forhold



Foreløbige fremtidige forhold